


Características del Equipo

- Capacidad
- Ciclo de abatimiento rápido (+90°C / 3°C): 20kg.
- Ciclo de ultracongelación rápida (+90°C / -18°C): 20kg.
- 11 bandejas GN 1/1 (H20mm); 5 bandejas GN 1/1 (H40 mm); 4 bandejas GN 1/1 (G65 mm).
- Circulación mínima de aire: 700 m³/h

- Datos Técnicos:
- Construcción en Acero inoxidable AISI 304 interior y exterior.
- Medidas: 67cm. (Ancho) x 70cm. (Profundidad) x 83.2cm. (Altura)
- Peso: 81kg.
- Refrigerante: R290.
- Temperatura Ambiente máxima 32°C.

Planimetrías

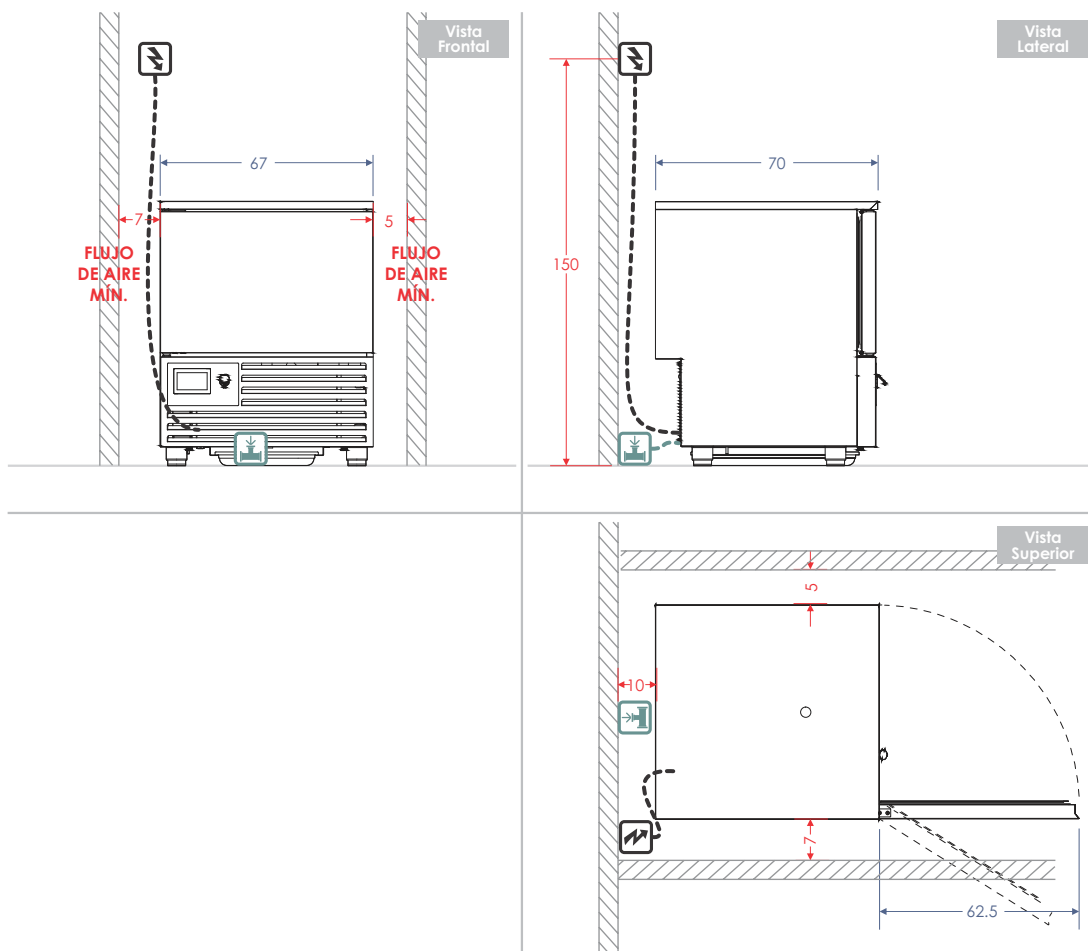

Check List Requerimientos

Suministro Eléctrico		S	N
	• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F		
	• Potencia: 1.005 kW		
	• Corriente: 5.2 Amp		
	• Enchufe: Domiciliario 16A(220V)		
	• h: 150 cm		
Desagüe (OPCIONAL)		S	N
	• Diámetro 31mm, manguera corrugada.		
	• h: a piso.		

Características del Equipo

- Abatidor y congelador rápido.
- Pantalla display táctil color de 4.3".
- Cierre de puerta automático con bisagra pivotante.
- Sonda al corazón 1 punto de detección.
- 4 pies ajustable de h 60 - 80mm.
- **Ciclo de descongelación**, 30mins modificable, s debe realizar al final del día o después de uso intensivo.
- USB para descarga de informes HACCP.
- **IMPORTANTE!**

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • El equipo debes estar alejado desde el muro posterior al menos 10cm para el flujo de aire y futuras mantenciones y una separación desde el muro izquierdo y derecho a 3cm y 7cm respectivamente • Se puede prescindir del desagüe siempre y cuando se vacíe regularmente la bandeja inferior del equipo.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción
FCL-051	1	ENCHUFE MACHO 10A TICINO