


#### Características del Equipo

- Capacidad
- 1154 litros
- 8 estantes ajustables en altura
- Rango de temperatura: -22°C a -18°C

- Datos Técnicos:
- Construcción en Acero Inoxidable Interior y Exterior AISI 304 alimentario
- Medidas: 140cm. (Ancho)x 87cm. (Profundidad)x 204.1cm. (Altura)
- Peso: 210kg.
- Refrigerante: R290
- Tº ambiente máx/Humedad: 32°C/60% HR.



#### Planimetrías

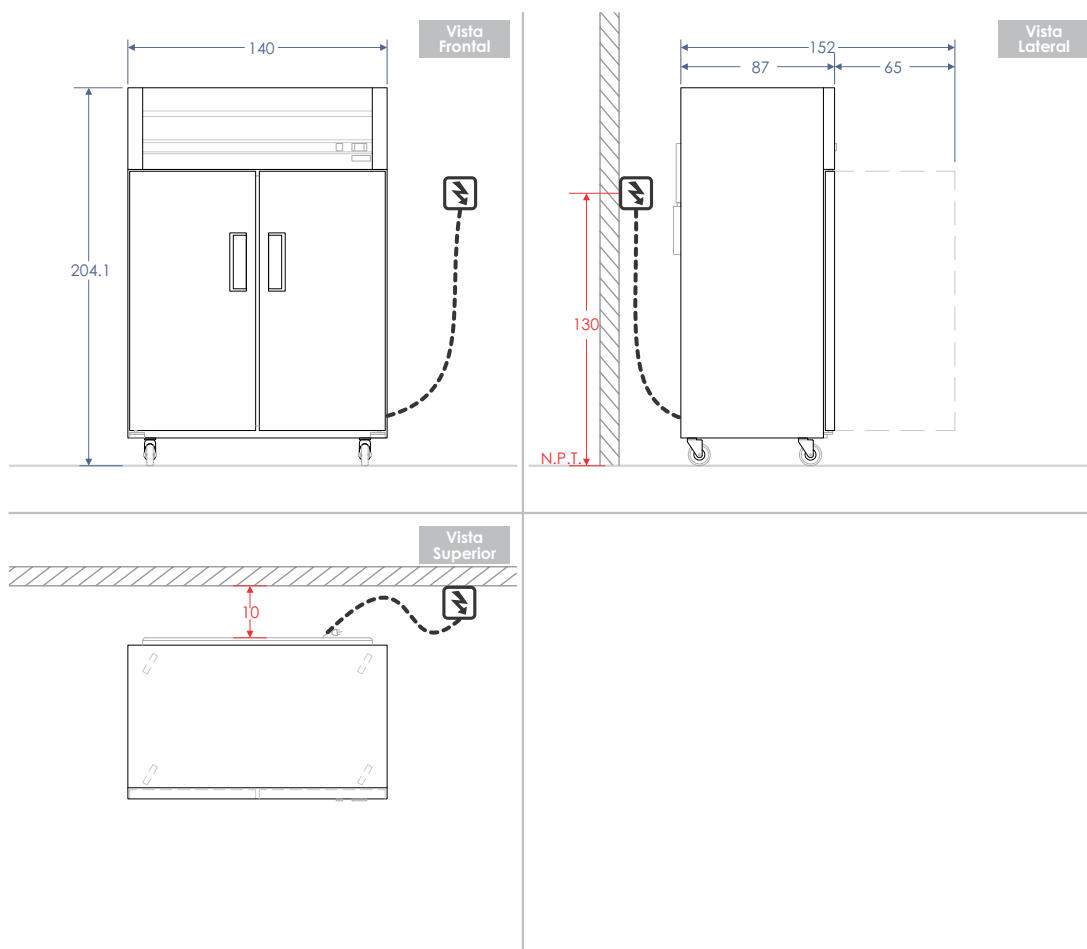

#### Check List Requerimientos



##### Suministro Eléctrico

|                                     | S | N |
|-------------------------------------|---|---|
| • Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F |   |   |
| • Potencia: 1.25 kW                 |   |   |
| • Corriente: 5.68 Amp               |   |   |
| • Enchufe Domiciliario: 10A(220V)   |   |   |
| • h: 130 cm                         |   |   |

#### Características del Equipo

- Monitoreo de temperatura incluido.
- **Ecológico:** Impacto mínimo al medio ambiente.
- **Económico:** Posee propiedades termodinámicas que maximizan su eficiencia, ayuda en el ahorro de energía.
- **Eficiente:** Su compresor de menos desplazamiento incrementa la eficiencia.
- Piso sellado y equinas redondeadas para fácil limpieza.
- Puerta de cierre automático y función de apertura automática.
- Sistema de refrigeración de aire forzado.
- Aislamiento de 60mm, eficiencia en el control de temperatura.
- Iluminación LED.

#### ¡IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a la normas Nch 4/2000, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 Se recomienda una distancia posterior de 30cm min. para futuras mantenciones • Se debe considerar distancia lateral de 5cm mínimo.

## PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

## INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

## REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

### Accesorios recomendados

| Código | Descripción |
|--------|-------------|
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |

### Insumos (Kit de instalación)

| Código  | Unidades | Descripción              |
|---------|----------|--------------------------|
| FCL-051 | 1        | ENCHUFE MACHO 10A TICINO |
|         |          |                          |
|         |          |                          |
|         |          |                          |
|         |          |                          |
|         |          |                          |