

Características del Equipo

• Capacidad


Volumen total: 157 litros.

• Datos Técnicos

Construcción: Cuerpo, cuba y estructura, Acero Inoxidable AISI 304.
Medidas: 165.6 cm.(Ancho)x 96 cm.(Profundidad)x 115.1 cm.(Altura).
Medidas cuba: 104 cm(Ancho)x 61 cm.(Profundidad)x 27.4 cm.(Altura).
Peso: 390 kg.



Planimetrías

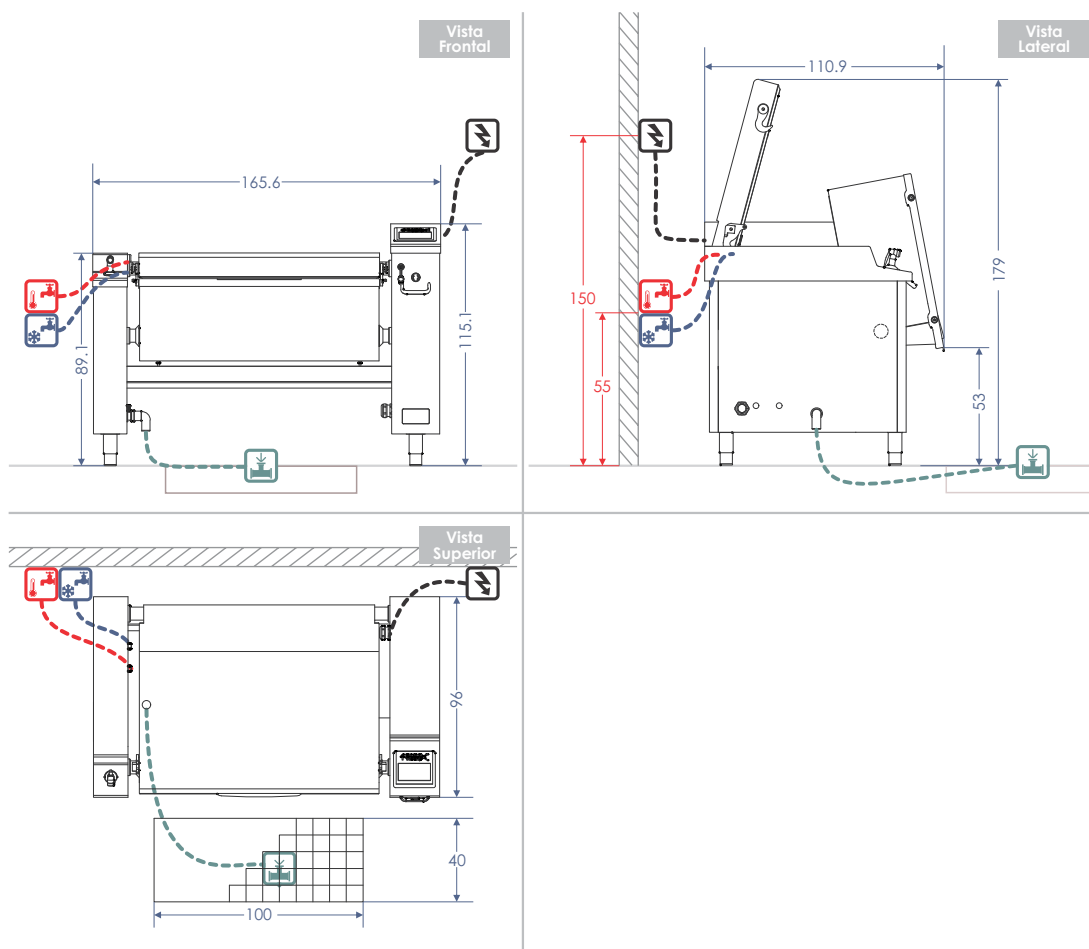

Check List Requerimientos



Suministro Eléctrico

- Energía: Trifásica 380V/50 Hz/3F+N+T
- Potencia: 38.5 kW
- Corriente: 64 Amp
- Enchufe: Industrial 5x125A(3F+N+T)
- h: 150 cm

S N



Suministro Agua Caliente

- Entrada Diámetro 3/4" HE
- Temperatura entrada agua 60°C máx.
- Presión agua: 1.5 - 4 bar.
- h: 55 cm.

S N



Suministro Agua Fría

- Entrada: Diámetro 3/4" HE
- Presión agua: 1.5 - 4 bar.
- h: 55 cm.

S N



Desagüe

- Diámetro: 40mm.
- Salida condensado autoclave 40mm.
- h: a piso o canaleta.

S N

Características del Equipo

- Calentamiento por resistencias eléctricas de película gruesa
- Control de temperatura con múltiples sondas (fondo, pared y producto)
- Cocción a presión (0,4 bar) con eliminación automática de aire. Condensación automática de vapor (apertura segura).
- Cuba basculante motorizada. Tapa motorizada y sellada.
- Pantalla táctil de 7". Modos de cocción: manual y programado. Llenado automático con contador de litros. Válvula de lavado incorporada.
- Conexión USB (HACCP y software).
- Sistema de seguridad completo (válvulas, bloqueo tapa, sobretemperatura).

¡IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 10 cm de la pared posterior para un óptimo flujo de aire.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción
ELECTRO-057	1	ENCHUFE MACHO VOLANTE 5X125A
ELECTRO-076	1	CORDÓN ELÉCTRICO FLEXIBLE 5X125A