



FICHA DE INSTALACIÓN

Máquina de helados

Sobre mesa

161 G



Listos para Servir

Versión 001

Características del Equipo

- Capacidad:
 - 1 dispensador para helados
 - Producción horaria: 15 kg/h
 - Cuba: 5 litros
 - 1 sabor
 - Gas refrigerante R404A
 - Temperatura de funcionamiento: Mín 15°C - Máx 40°C
- Datos Técnicos:
 - Construcción en Acero inoxidable
 - Medidas: 30cm. (Ancho) x 63cm. (profundidad) x 85cm. (altura)
 - Peso: 98kg

Check List Requerimientos



Suministro Eléctrico

- Energía: monofásica 220V/50 Hz/1F
- Potencia: 1.8kW
- Corriente: 8.1 (A)
- Enchufe Industrial: 16(A) (220V)
- h: 150cm

SN

Dimensiones del espacio

Dibujo/Layout


SI	○	ANCHO	_____ cm
NO	○	LARGO	_____ cm
NO	○	ALTO	_____ cm

Campana de extracción


SI ○ NO ○

Nombre Responsable _____ Fecha ____/____/____


PLANIMETRÍA

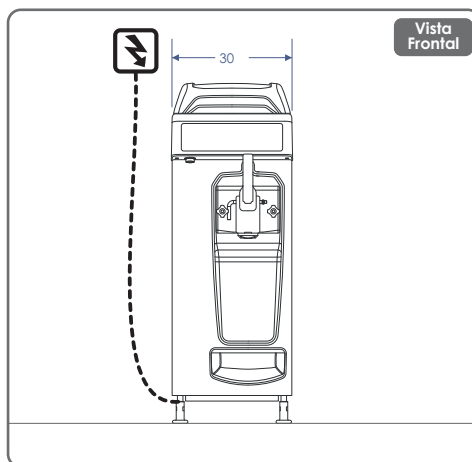

Vista Frontal

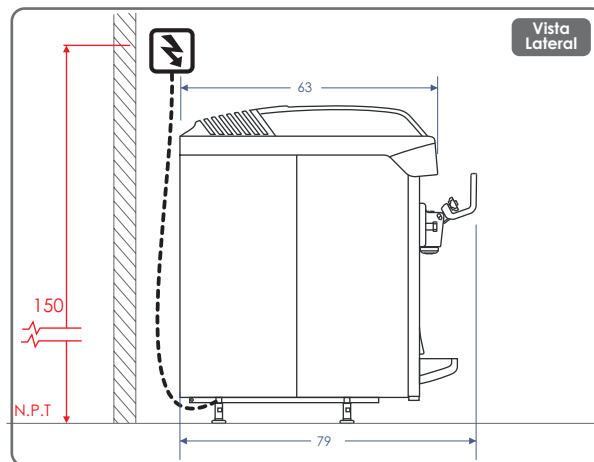

Vista Lateral

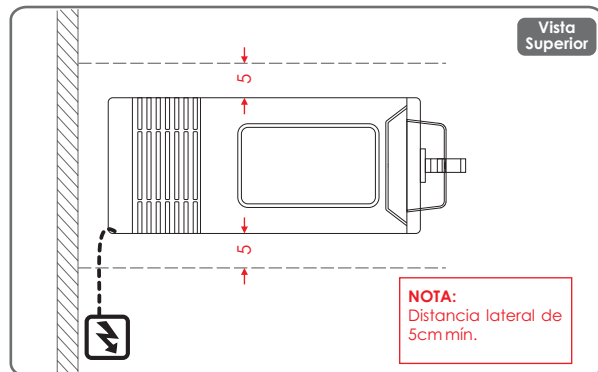

Vista Superior

NOTA:
Distancia lateral de 5cm mín.

Características del Equipo

- Control remoto de las funciones de la máquina
- Facilita el servicio de asistencia y suministra información sobre el uso generando informes.
- Los grifos cuentan con un sistema de cierre automático para interrumpir el flujo de helado en dispensación eliminando cualquier posible derroche.
- Grifo especial con boquillas aptas para llenar vasos, pasteles y servir monoporciones.
- Autopasteurización, intervalos de limpieza de hasta 42 días.
- Agitador en la cuba incluida, para evitar la separación de la mezcla.
- Flujo de aire vertical con aspiración de aire fría en la parte posterior y salida de la aire caliente por arriba.
- La máquina avisa sobre los parámetros de funcionamiento: temperatura de la mezcla, consistencia del helado, producto listo para servir y producto insuficiente, etc.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a la normas Nch 4/2000, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 Se recomienda una distancia posterior de 30cm mín. para futuras mantenciones • Se debe considerar distancia lateral de 5cm mínimo.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Insumos (Kit de instalación)

Codigo	Unidades	Descripcion