



FICHA DE INSTALACIÓN

Abatidor de Temperatura

UC autocontenida con Condensador por Aire

BK+10



Versión 001

Características del Equipo

• Capacidad

10 bandejas GN 1/1

10 bandejas 60x40 cm.

68 mm. entre bandejas.

Por ciclo de abatimiento (90°C / +3°C): 32 kg.

Por ciclo de congelación (90°C / -18°C): 22 kg.

• Datos Técnicos

Construcción: En Acero Inoxidable.

Medidas: 80 cm.(Ancho) x 70 cm.(profundidad) x 159.9 cm.(altura).

Peso: 139 kg. Aprox.

Refrigerante R452A.

T° ambiente máximo: 32°C.

Check List Requerimientos

	Suministro Eléctrico	SN
	• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F	
	• Potencia: 2,1 kW	
	• Corriente: 9,7 Amp	
	• Enchufe Industrial: 16A (220V)	
	• h: 150 cm	

	Desagüe (opcional*)	SN
	• Diámetro: 32 mm, sifonado.	
	• h: a piso.	

Dimensiones del espacio




Dibujo/Layout	ANCHO	_____ cm
SI <input type="radio"/>	LARGO	_____ cm
NO <input type="radio"/>	ALTO	_____ cm

Campana de extracción

SI NO

Nombre Responsable _____ Fecha ____/____/____

PLANIMETRIA

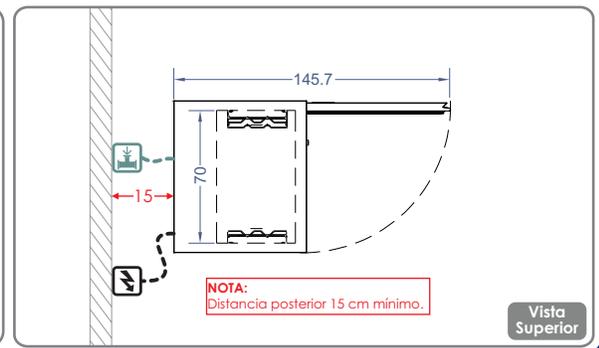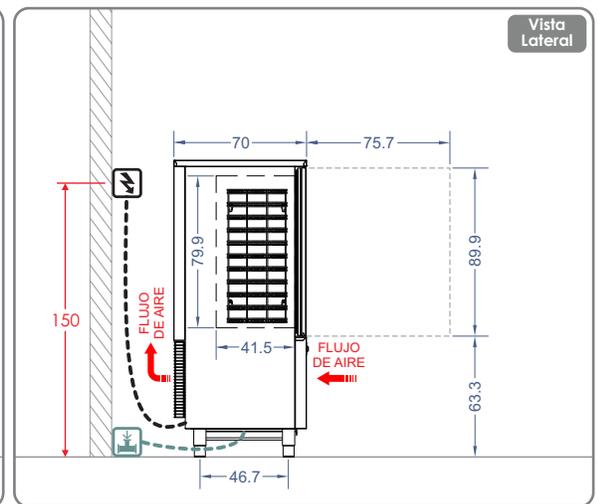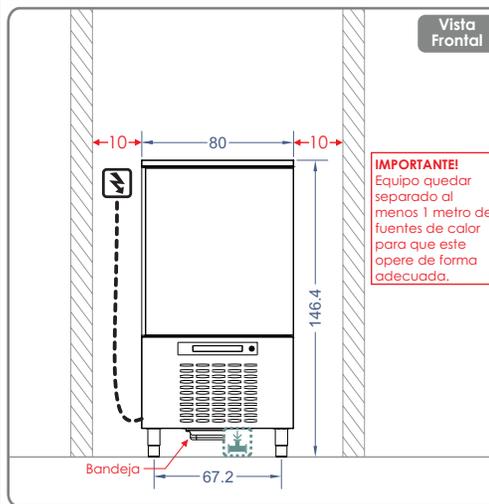

Características del Equipo

- Ciclos de descongelación sanitaria de alimentos.
- Abatidor / Ultracongelador.
- Panel de control suave al tacto.
- Nuevo panel de control soft touch: intuitivo y extremadamente fácil de usar con todas las funciones necesarias para los distintos procesos.
- Aspas del ventilador de resina anticorrosión.
- Sonda de núcleo cónico.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • La Puesta en Marcha del equipo se debe realizar por un técnico de Marsol, para mantener la garantía del equipo • El equipo debe estar alejado desde el muro posterior al menos 15 cm para el flujo de aire y futuras mantenciones y una separación desde el muro izquierdo y derecho a 10 cm, respectivamente • Una vez conectado el equipo, se debe esperar una hora antes del primer ciclo • Se puede prescindir del desagüe siempre y cuando se vacíe regularmente la bandeja inferior del equipo.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Insumos (Kit de instalación)

Codigo	Unidades	Descripcion