




#### Características del Equipo

- Capacidad
- Volumen total: 650lts.
- 2 bandejas.
- Temperatura: 2°C a 8°C.
- Temperatura máx. ambiente: 28°C


- Datos Técnicos
- Construcción: acero inoxidable.
- Medidas: 150 cm.(Ancho) x 70 cm.(Profundidad) x 123 cm.(Altura).
- Peso: 185 Kg.
- Refrigerante: R134a. 450g.

#### Planimetrías

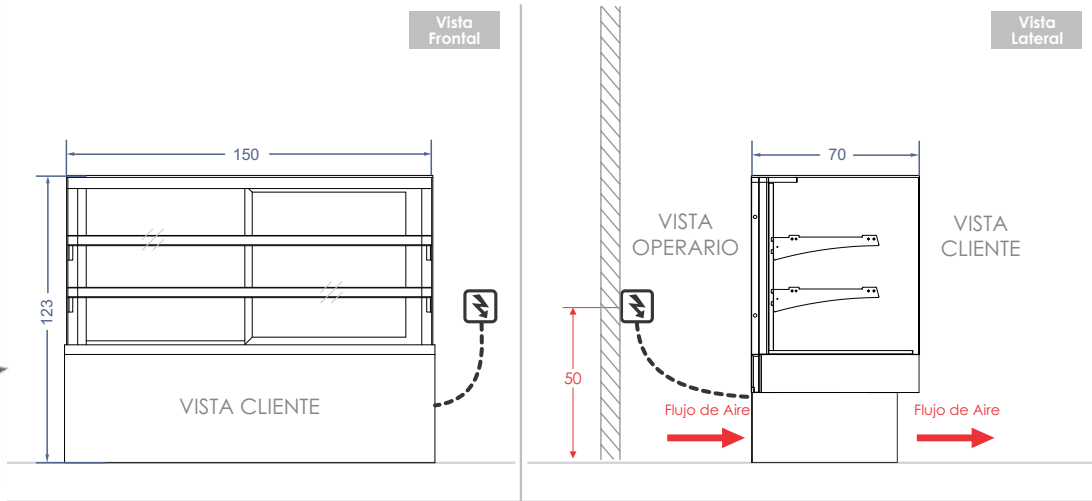

#### Check List Requerimientos

Icono	Suministro Eléctrico	
	S	N
⚡	• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F	
	• Potencia: 0.75 kW	
	• Corriente: 2.5 Amp	
	• Enchufe Domiciliario: 10A (220V)	
	• h: 50 cm	

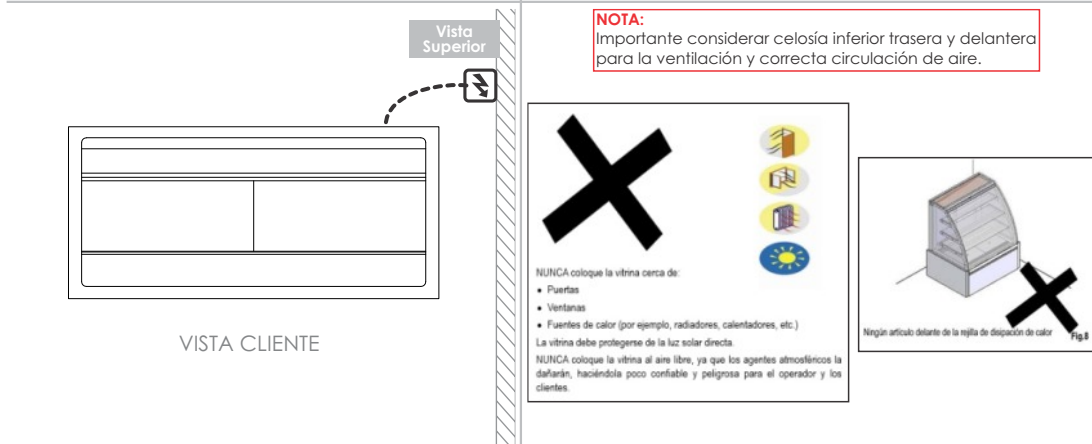

#### Características del Equipo

- Controlador digital CAREL.
- Puerta corredera.
- Vidrio transparente.
- Luz interior.
- Refrigerante natural que no daña la capa de ozono, reduce el consumo energético de los sistemas de refrigeración en comparación con los refrigerantes convencionales.
- 2 bandejas de vidrio templado.

#### IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • NUNCA coloque la vitrina cerca de: puertas, ventanas, fuentes de calor (por ejemplo, radiadores, calentadores, etc.) • La vitrina debe protegerse de la luz solar directa • NUNCA coloque la vitrina al aire libre, ya que los agentes atmosféricos la dañarán, haciéndola poco confiable y peligrosa para el operador y los clientes.

## PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

## INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

## REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

### Accesorios recomendados

Código	Descripción

### Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción