



## FICHA DE INSTALACIÓN

### Baño maría

Eléctrico

**B64E**



Listos para Servir

Versión 001

### Características del Equipo

- Capacidad  
1 x GN 1/1  
Volumen: 0.1m<sup>3</sup>  
Medidas Cuba: 53 x 32,5 x 20 cm

- Datos Técnicos:  
Construcción: Cuerpo y estructura en Acero Inoxidable.  
Medidas: 40 cm. (Ancho) x 60 cm. (profundidad) x 29,5 cm. (altura)  
Peso: 15 kg

### Check List Requerimientos

	<b>Suministro Eléctrico</b>	<b>SN</b>
	• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F	
	• Potencia: 1kW	
	• Corriente: 4,5 (A)	
	• Enchufe monofásico domiciliario 10A	
	• h: 80cm	

	<b>Desagüe</b>	<b>SN</b>
	• Diámetro: 1/2"	
	• Cañería en cobre para agua caliente 70°C	
	• h: A piso.	

### Dimensiones del espacio



Dibujo/Layout	ANCHO	cm
SI <input type="radio"/>	LARGO	cm
NO <input type="radio"/>	ALTO	cm

### Campana de extracción

SI ☐ NO ☐

Nombre Responsable \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### PLANIMETRIA

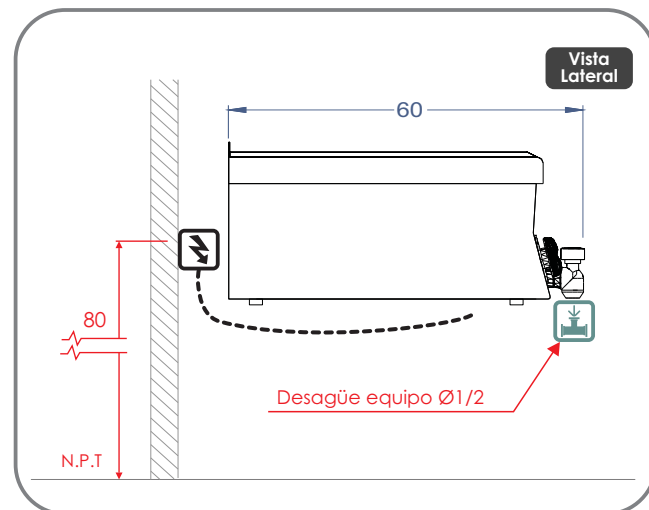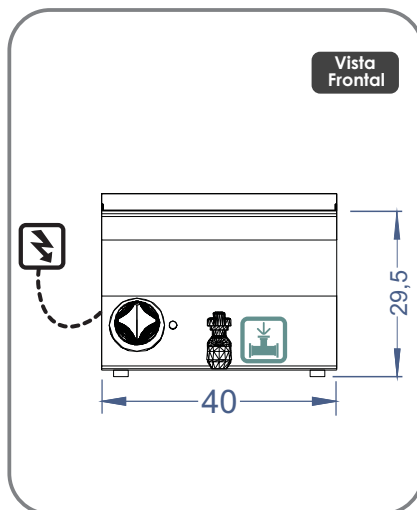

### Características del Equipo

- Cuba con perfil interior redondeado para facilitar la limpieza. Fondo de la cuba inclinado para favorecer el flujo de agua hacia el desagüe.
- Posibilidad de contener cubetas de hasta 150 mm de altura.
- Calentamiento mediante resistencias blindadas debajo de la cuba.
- Control termostático de la temperatura del agua con regulación de 30 °C a 90 °C.
- Termostato de seguridad de rearme manual que actúa si se activa el calentamiento sin agua en la cuba.
- Activación del calentamiento señalada por un testigo naranja en el panel de mandos.
- Descarga de agua mediante rebosadero con salida vertical.

#### IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar.

## PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

## INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

## REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

### Insumos (Kit de instalación)

Codigo	Unidades	Descripcion
FCL-106	1	Enchufe Macho Volantes 3x16a
FCL-117	1	Cordon Flexible 3x1,5 (3x16)x Metro Lineal
3449056	2	Manguera Termoplastica 3/4" Entrada De Agua, 2000mm