



## FICHA DE INSTALACIÓN

### Armario de Fermentación

Monofásico

**SM-32S**

**SINMAG**



Versión 001

#### Características del Equipo

##### • Capacidad

32 bandejas 60x40 cm.

16 bandejas 60x80 cm.

Temperatura máxima: +50°C.

Humedad relativa: 0% a 99%.

##### • Datos Técnicos

Construcción: Cuerpo y estructura en acero inoxidable.

Medidas: 72 cm.(Ancho) x 99 cm.(profundidad) x 192 cm.(altura).

Peso: 98 kg.

Panel de Control: Análogo.

#### Check List Requerimientos

	<b>Suministro Eléctrico</b>	<b>SN</b>
	• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F	
	• Potencia: 2.3 kW	
	• Corriente: 10.5 Amp	
	• Enchufe Domiciliario: 16A (220V)	
	• h: 180 cm	

	<b>Desagüe</b>	<b>SN</b>
	• Diámetro: 40 mm, sifoneado.	
	• El sistema de desagüe funciona por gravedad. Sin dobleses.	
	• h: A piso	

#### Dimensiones del espacio




Dibujo/Layout	ANCHO	cm
SI <input type="radio"/>	LARGO	cm
NO <input type="radio"/>	ALTO	cm

#### Campana de extracción

SI ☐ NO ☐

Nombre Responsable Fecha / /

#### PLANIMETRIA

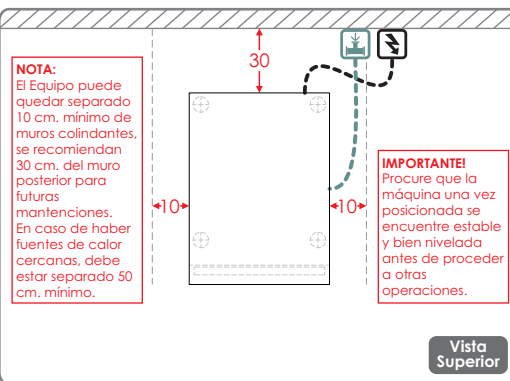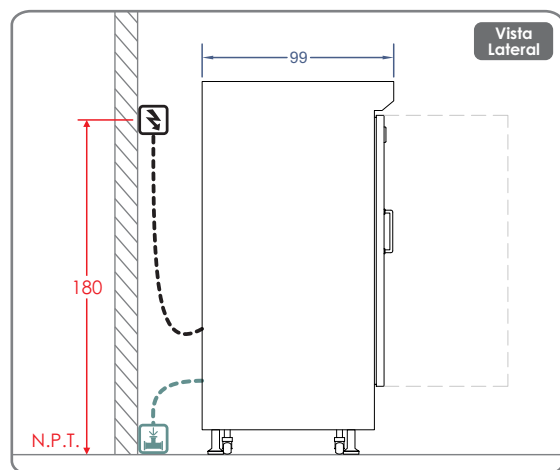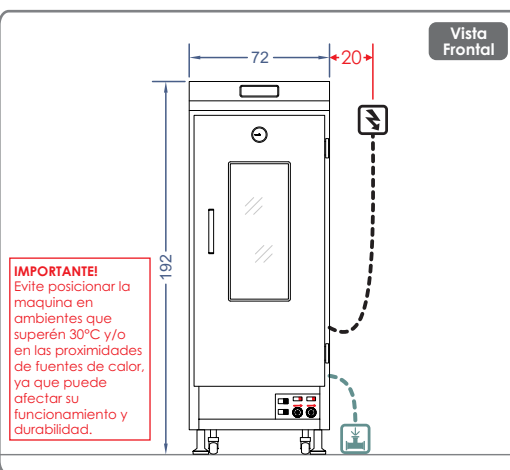

#### Características del Equipo

- Práctico armario de fermentación tradicional con capacidad para 32 bandejas 60x40 o 16 bandejas 60x80.
- Posee una cómoda base con ruedas para su desplazamiento.
- Este equipo es ideal para homogeneizar la calidad de los productos y ahorrar levadura.
- Tanque de agua en la pared lateral derecha (mirando el equipo) del fermentador.
- Se debe llenar el tanque de agua con agua filtrada para hacer partir el fermentador.

#### ¡IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a la normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda una distancia posterior de 30 cm. mínimo para futuras mantenciones.

## PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

## INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

## REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

### Insumos (Kit de instalación)

Codigo	Unidades	Descripcion