

Características del Equipo


Vers. 003

- Capacidad
6 depósitos GN 1/1
Carga 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 GN.
Carga máxima: 30 kg.

- Datos Técnicos
Construcción en Acero Inoxidable.
Medidas: 85 cm.(Ancho) x 84.2 cm.(profundidad) x 80.8 cm.(altura).
Peso: 100 Kg.


El sistema de cocción se atornilla firmemente a la mesa (incluida), cuyas patas de acero inoxidable fijables se pueden atornillar o soldar a su vez al suelo o a la mesa. De esta forma el sistema de cocción está asegurado contra deslizamientos y vuelcos.

Planimetrías

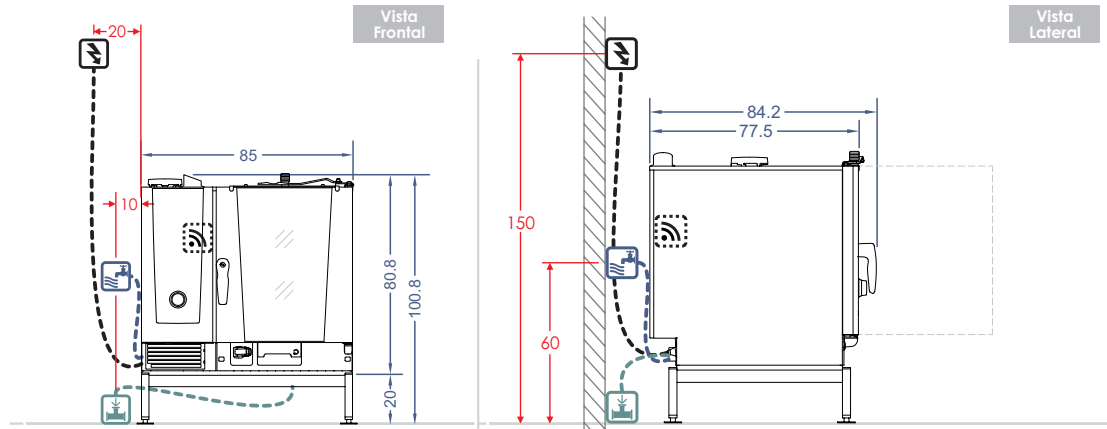

Check List Requerimientos

Icono	Requerimiento	S	N
	Suministro Eléctrico • Energía: Trifásica 440V/50-60 Hz/3F+T • Potencia: 10.8 kW • Corriente: 14.2 Amp • Enchufe Industrial: 16A (3F+T) • Tamaño cable: 4x4 mm ² • h: 150 cm		
	Suministro Agua Fría (Blanda) • Entrada Diámetro 3/4" HE • Presión de agua: 2 a 4 bar • Vol. paso máx. agua: 12 lls/min. • Dureza mínima: 90 ppm • Dureza máxima: 125 ppm • Conductividad: 50 µS min. • Tº máx. agua: 30°C • h: 60 cm		
	Desagüe • Diámetro 2"CU. • Pendiente: 3º/5% Cañería de cobre para agua caliente sobre 86°C • h: a piso (12 lft/min - 65°C).		
	Conexión Red • Punto de red Ethernet RJ45. • Wi fi 802.11 b/g/n (2.4 Ghz).		

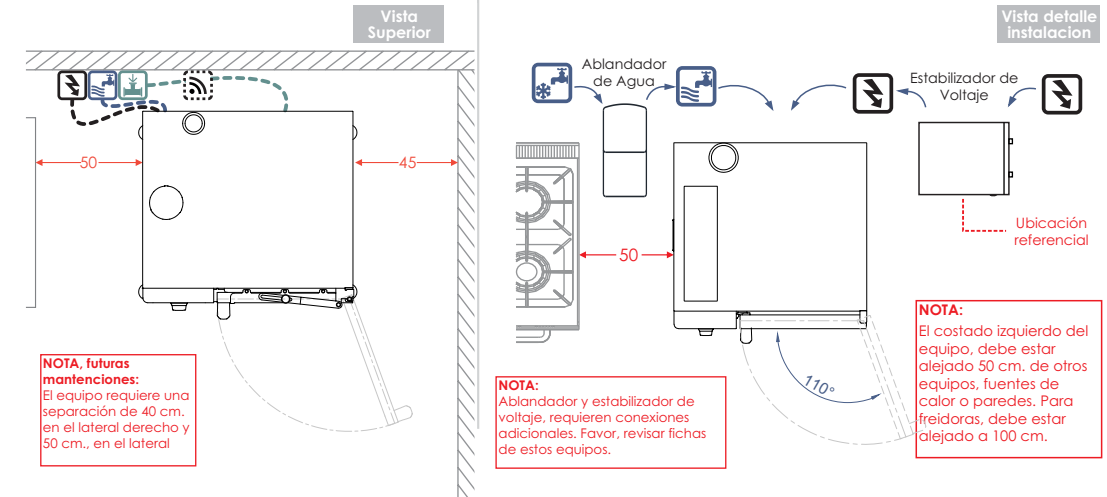

NOTA, futuras mantenencias:
El equipo requiere una separación de 40 cm, en el lateral derecho y 50 cm., en el lateral

NOTA:
Ablandador y estabilizador de voltaje, requieren conexiones adicionales. Favor, revisar fichas de estos equipos.

NOTA:
El costado izquierdo del equipo, debe estar alejado 50 cm. de otros equipos, fuentes de calor o paredes. Para freidoras, debe estar alejado a 100 cm.

Características del Equipo

- Único equipo inteligente con procesos de cocción con pantalla táctil TFT de 10.1" con símbolo para una fácil operación.
- **ClimaPlus:** La gestión activa del clima interior en la cámara de cocción, que mide y regula permanentemente la humedad y asegura una deshumidificación efectiva, mantiene al mismo tiempo una alta productividad, la calidad de la cocción y un bajo consumo de energía. El ajuste de la humedad se realiza en intervalos de 10-% y permite hacer un seguimiento a través del indicador digital para cocinar de forma manual con precisión.
- Programación individual de hasta 100 programas de cocción de uno o varios niveles de hasta 12 pasos. Ajuste individual de los parámetros de cocción: tiempo, temperatura y humedad de un paso del programa durante el funcionamiento.
- Ajuste individual de los parámetros de cocción: tiempo, temperatura y humedad de un paso del programa durante el funcionamiento.

Otros Requerimientos

Vers. 003

Campana de extracción:

- Distancia mín. superior: 2 cm.
- Proyección mínima: 30 cm. a 50 cm., desde la parte frontal del equipo.

Radiación térmica:

- Radiación térmica latente: 2.050 kJ/h.
- Radiación térmica sensible: 2.450 kJ/h.

Ingreso de equipo al lugar de instalación:

- Ancho puerta para ingreso: 80 cm. min.
- h: 190 cm.

Esquemas

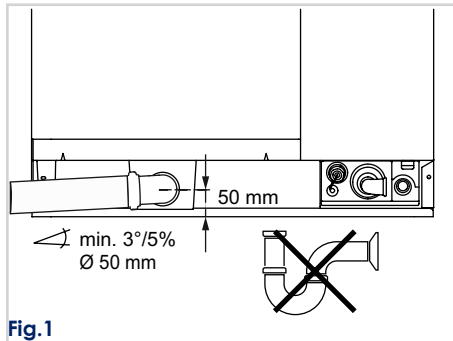


Fig. 1

El sifón inodoro y el tramo de salida ventilado forman parte del equipo. Si a pesar de todo fuera necesario montar un sifón adicional, también se debe montar un tubo de ventilación adicional antivivado.
 Altura de la conexión de desagüe: 50 mm. aprox.



Fig. 2

Si el equipo de suelo se encuentra delante de una rejilla de desagüe, instale un elemento auxiliar de desplazamiento en la zona de entrada del rack móvil para platos.

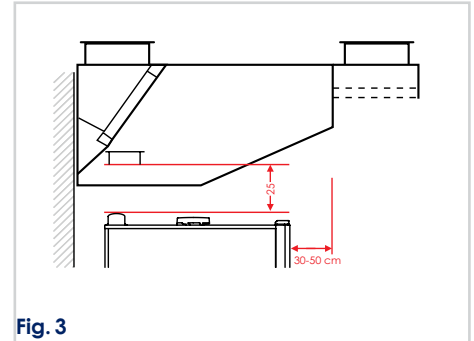


Fig. 3

Se recomienda que la campana sea 30 cm. a 50 cm. más profunda que el equipo. Se sugiere siempre el uso de una campana de extracción.

La separación mínima de 250 mm. entre la tubería de ventilación del equipo y los filtros de grasa de las campanas extractoras/techo de ventilación.

Características del Equipo

¡IMPORTANTE!

- La extracción para campanas murales debe ser de 251 m³/h y la extracción en campanas centrales debe ser de 398m³/h. La campana para el equipo debe tener 130 cm. de profundidad.
- El costado lateral izquierdo del equipo debe estar alejado 50 cm. de cualquier fuente de calor.
- El Equipo puede estar adosado al muro posterior, siempre que el desagüe esté ubicado a un costado, ya sea de los equipos de piso o equipos de sobremesa. Si esto no es posible, debe estar separado al menos 15 cm desde el muro posterior, para la ubicación del desagüe en la parte posterior del equipo.
- Se debe contar con una dureza del agua mínima de 90 ppm y máxima de 125 ppm.
- Voltaje máximo entre neutro y tierra debe ser menor a 0.7v AC.
- La tolerancia máxima de la tensión de entrada fluctúa entre -15% y +10% (ver datos de la tensión de entrada en la placa de identificación).
- Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a la norma 4/2003, IPX4, respectivamente. Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar. Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción
	Pastillas de lavado y pastillas CareControl para Rational.
	Estabilizador de voltaje, modelo E/1400+A.
	Ablandador de agua, modelo MAXI 25, MAXI 15 o KING-B65.
	Atril para equipo.
	Bandejas especiales Rational, según productos a elaborar.

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción
8720.1031	1	KIT DE DESAGUE
3449056	1	MANGUERA TERMOPLASTICA 3/4" ENTRADA DE AGUA 2MT.
FCL-105	1	ENCHUFE MACHO VOLANTES 5X32A (0506507011)(D6011635)