



FICHA DE INSTALACIÓN

Fabricadora de helados

De piso



LABO 2030 XPL P



Listos para Servir

Versión 001

Características del Equipo

- Capacidad
- Kilos /hr: 20-30
- Litros/hr: 28 - 40

• Datos Técnicos:

Construcción: Carcasa compacta de acero fino y jarra térmica o de cristal.
Medidas : 52cm. (Ancho) x 65cm. (profundidad) x 140cm. (altura).
Peso: 230kg

- Rendimientos a 25°C temperatura ambiente y 20°C temperatura agua del condensador .

Check List Requerimientos

	Suministro Eléctrico	SN
	• Energía: Trifásica 380V/50 Hz/3F+N+T	
	• Potencia: 4kW	
	• Corriente: 7Amp	
	• Enchufe Industrial: 5x16A (3F+N+T)	
	• h: 120cm	

	Suministro Agua Fría	SN
	• Entrada: Diámetro 3/4" HE	
	• h: 60cm	

	Desagüe	SN
	• Diámetro: 1"	
	• h: A piso.	

Dimensiones del espacio





Dibujo/Layout	ANCHO	cm
SI <input type="radio"/>	LARGO	cm
NO <input type="radio"/>	ALTO	cm

Campana de extracción

SI <input type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
--------------------------	--------------------------

Nombre Responsable	Fecha
	/ /

PLANIMETRÍA

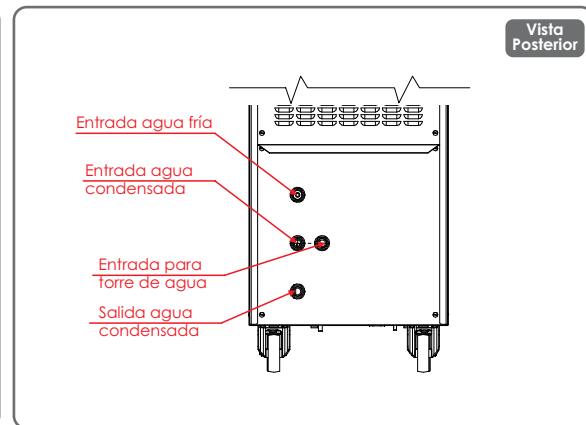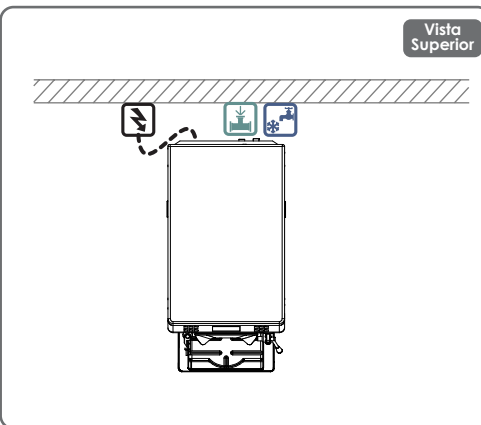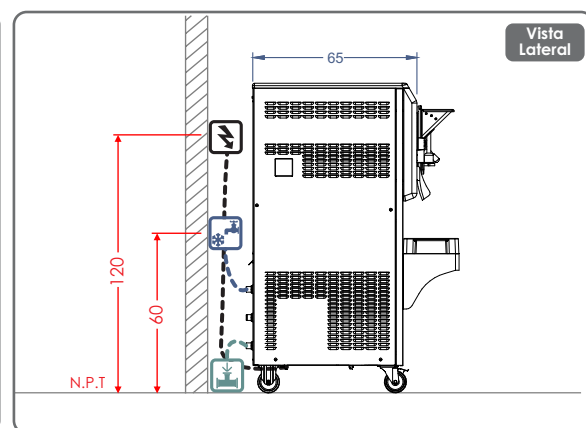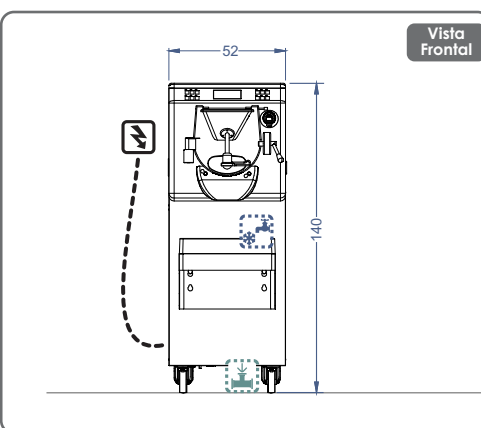

Características del Equipo

- Mayor seguridad operativa y más control en la producción.
- Limpieza facilitada, higiene garantizada.
- Reducción del tiempo de producción y de los consumos de electricidad y agua.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4 respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 10cm de la pared posterior para el flujo de aire.