


Características del Equipo

- Capacidad
1154 litros
- 8 estantes ajustables en altura
- Rango de temperatura: 0°C a +5°C

- Datos Técnicos:
Construcción en Acero Inoxidable Interior y Exterior AISI 304 alimentario
- Medidas: 140cm. (Ancho)x 87cm. (Profundidad)x 204.1cm. (Altura)
- Peso: 210kg.
- Refrigerante: R290
- T° ambiente máx/Humedad: 32°C/60% HR.



Planimetrías

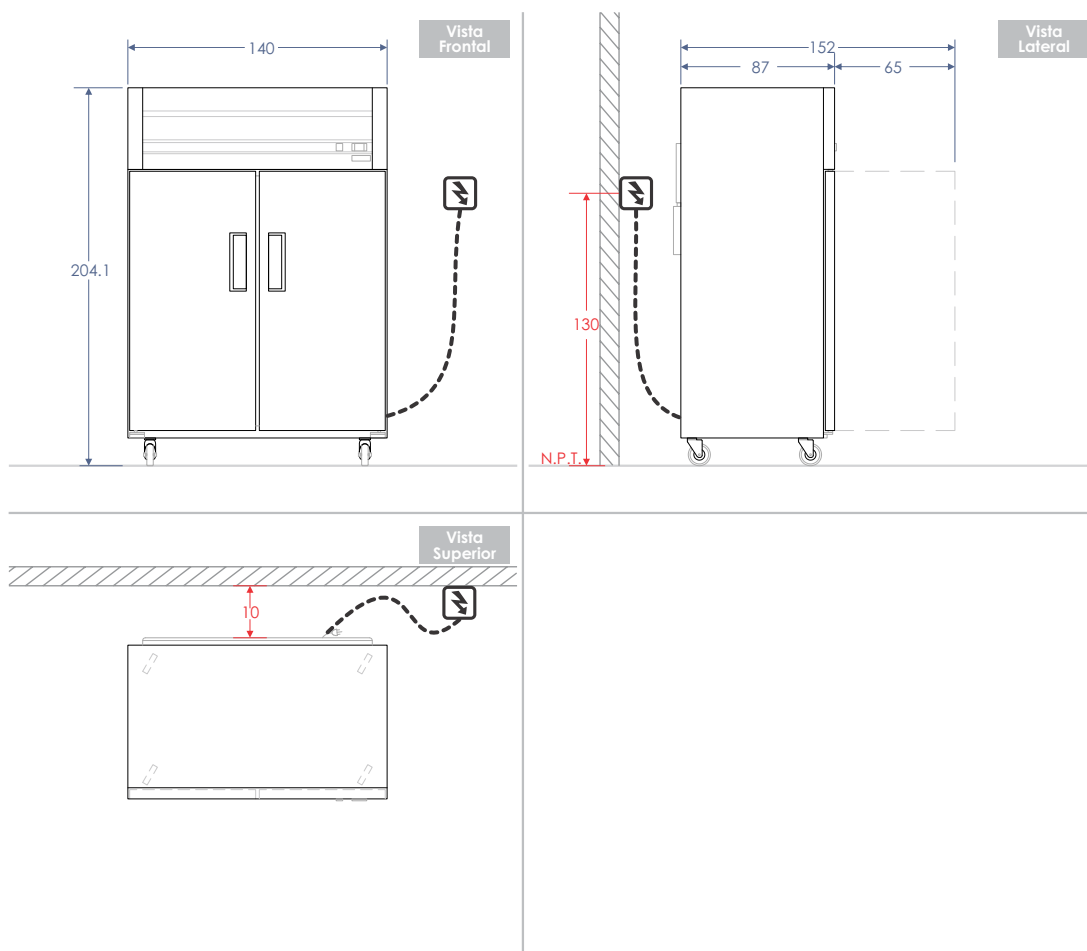

Check List Requerimientos

Suministro Eléctrico	S	N
• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F		
• Potencia: 0.73 kW		
• Corriente: 3.31 Amp		
• Enchufe Domiciliario: 10A(220V)		
• h: 130 cm		

Características del Equipo

- Monitoreo de temperatura incluido.
- **Ecológico:** Impacto mínimo al medio ambiente.
- **Económico:** Posee propiedades termodinámicas que maximizan su eficiencia, ayuda en el ahorro de energía.
- **Eficiente:** Su compresor de menos desplazamiento incrementa la eficiencia.
- Piso sellado y equinas redondeadas para fácil limpieza.
- Puerta de cierre automático y función de apertura automática.
- Sistema de refrigeración de aire forzado.
- Aislamiento de 60mm, eficiencia en el control de temperatura.
- Iluminación LED.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a la normas Nch 4/2000, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 Se recomienda una distancia posterior de 30cm min. para futuras mantenciones • Se debe considerar distancia lateral de 5cm mínimo.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción
FCL-051	1	ENCHUFE MACHO 10A TICINO