



FICHA DE INSTALACIÓN

Mesón Refrigerado BAR

2 puertas de vidrio abatibles

MB2PV-D-D1-R2



Listos para Servir

Versión 01

Características del Equipo

• Capacidad

350 litros.

De temperatura: +2/+8°C.

4 Estantes.

• Datos Técnicos

Construcción: En Acero inoxidable AISI 304.

Medidas: 146.2 cm.(Ancho) x 51.3 cm.(profundidad) x 86 cm.(altura).

Peso: 100 kg.

Máxima temperatura y humedad ambiente sala: 30°C/60%.

Check List Requerimientos



Suministro Eléctrico

- Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F
- Potencia: 0.35 kW (1/3 HP)
- Corriente: 1.6 Amp
- Enchufe Domiciliario: 10A (220V)
- h: 70 cm

SN

Dimensiones del espacio



Dibujo/Layout

SI ☐ ANCHO _____ cm

NO ☐ LARGO _____ cm

ALTO _____ cm




Campana de extracción

SI ☐ NO ☐

Nombre Responsable Fecha

/ /

PLANIMETRIA

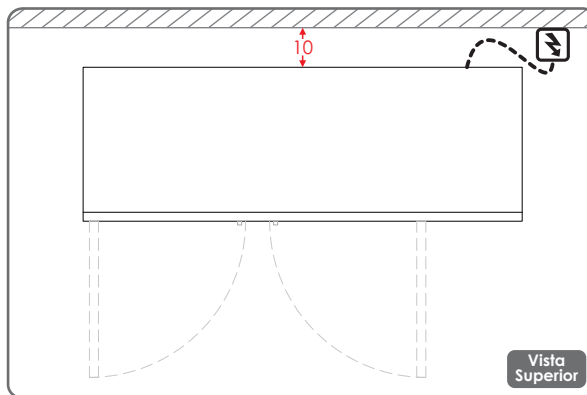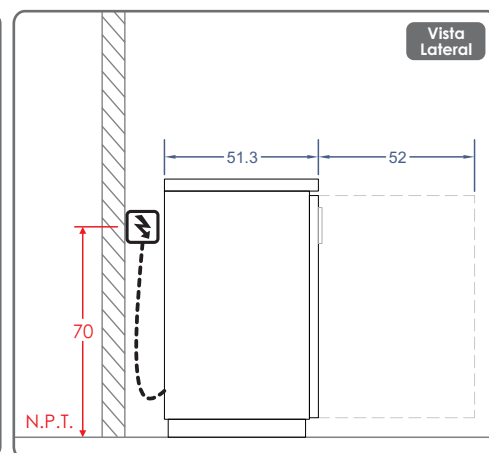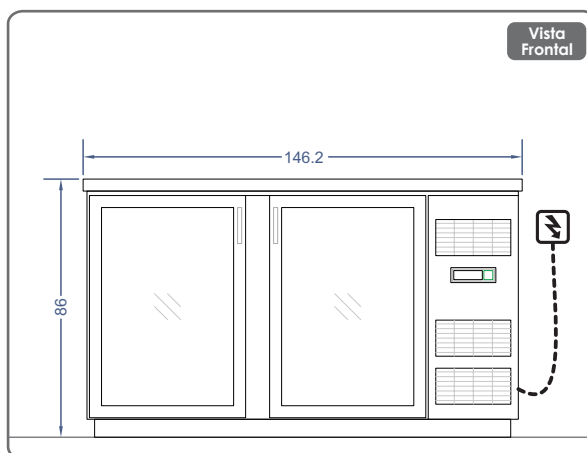

Características del Equipo

- Sistema de enfriamiento mediante ventilación.
- Descongelación automática y evaporación automática del agua.
- Controlador eléctrico con pantalla digital de temperatura.
- Refrigerante hc: R290.
- Iluminación LED.
- Cierre de puerta automático.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a la normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor • NUNCA coloque la vitrina cerca de: puertas, ventanas, fuentes de calor (por ejemplo, radiadores, calentadores, etc.) • La vitrina debe protegerse de la luz solar directa • NUNCA coloque la vitrina al aire libre, ya que los agentes atmosféricos la dañarán, haciendola poco confiable y peligrosa para el operador y los clientes.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Insumos (Kit de instalación)

Codigo	Unidades	Descripcion