

## Abatidor de Temperatura

Monofásico

### EBF-10

Proyecto \_\_\_\_\_

Nº Item \_\_\_\_\_

Unidades \_\_\_\_\_

Área \_\_\_\_\_



### Características del Equipo


Vers. 001

- Capacidad
- 10 bandejas GN 1/1
- 10 bandejas EN 600mm x 400mm
- Rendimiento de enfriamiento por ciclo: 50kg (+65°C/+3°C)
- Rendimiento de congelación por ciclo/kg: 30kg (+65°C/-18°C)
- Humedad relativa: 55%

- Datos Técnicos
- Construcción: Acero Inoxidable AISI 304.
- Medidas: 75 cm.(Ancho) x 83 cm.(Profundidad) x 143.5 cm.(Altura).
- Peso: 140 kg.
- Refrigerante: R290
- Temperatura ambiente: 30°C



### Planimetrías

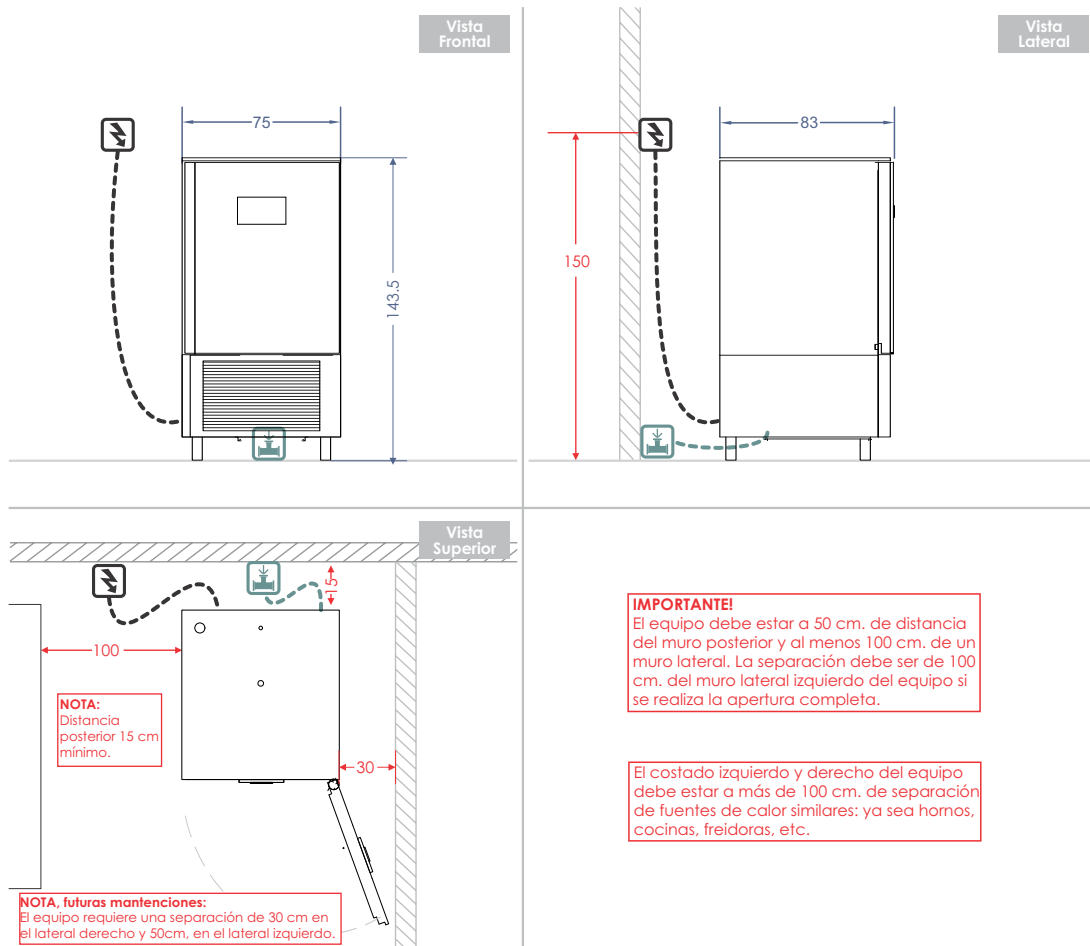

### Check List Requerimientos

Suministro Eléctrico		S	N
• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F			
• Potencia: 2.5 kW			
• Corriente: 12 Amp			
• Enchufe: Domiciliario 16A (220V)			
• h: 150 cm			
Desagüe		S	N
• Diámetro 32mm.			
• h: a piso.			

### Características del Equipo

- La dispersión del agua de descongelación es automática en todos los modelos con unidad condensadora integrada.
- Condensación por aire
- Panel digital con alarmas.
- sistema de deshielo automático.

#### IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • La Puesta en Marcha del equipo debe ser realizada por un técnico de Marsol, para mantener la garantía del equipo • El equipo debe estar alejado desde el muro posterior al menos 15 cm para el flujo de aire y futuras mantenciones y una separación desde el muro izquierdo y derecho a 10 cm, respectivamente • Una vez conectado el equipo, se debe esperar una hora antes del primer ciclo • Se puede prescindir del desagüe siempre y cuando se vacíe regularmente la bandeja inferior del equipo.

## PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

## INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

## REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

### Accesorios recomendados

Código	Descripción

### Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción
FCL-106	1	ENCHUFE MACHO VOLANTE 3X16A
FCL-073	1	CORDÓN 3X16A