



# FICHA DE INSTALACIÓN

## Cámara de Fermentación

### XEBPC-12EU-B



Listos para Servir

Versión 001

### Características del Equipo

- Capacidad  
12 bandejas de 600x400
- Datos Técnicos:  
Construcción en Acero Inoxidable.  
Medidas: 86 cm.(Ancho) x 97.8 cm.(profundidad) x 79.8 cm.(altura)  
Peso: 40kg

### Check List Requerimientos

	<b>Suministro Eléctrico</b>	<b>SN</b>
	• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F	
	• Potencia: 2.3kW	
	• Corriente: 10.5 (A)	
	• Enchufe Industrial: 16A (220V)	
	• h: 150cm	
-----		
	<b>Suministro Agua Fría</b>	<b>SN</b>
	• Entrada: Diámetro 3/4" HE	
	• Presión agua: 1.5>6 bar	
	• h: 60cm	

### Dimensiones del espacio




Dibujo/Layout	ANCHO _____ cm
SI <input type="radio"/>	LARGO _____ cm
NO <input type="radio"/>	ALTO _____ cm

### Campana de extracción

SI  NO

Nombre Responsable \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### PLANIMETRIA

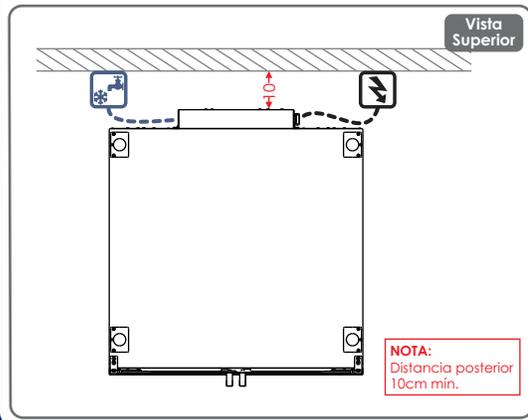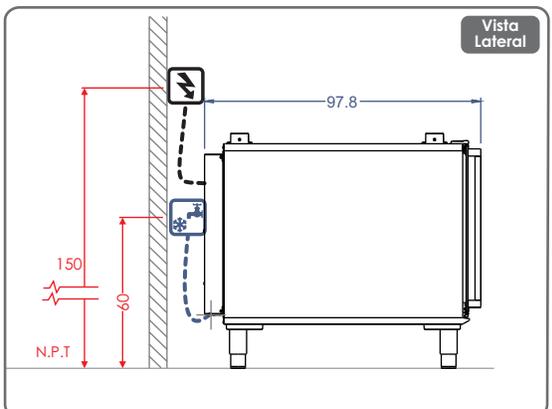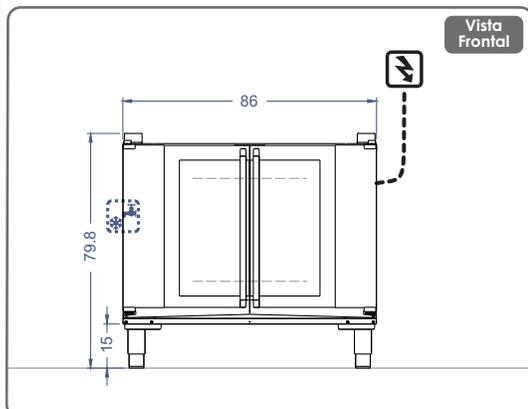

### Características del Equipo

- La cámara de fermentación proporciona el clima adecuado para que la masa fermente y conserve sus características organolépticas.
- Control manual.

#### IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4.

## PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

## INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

## REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

### Insumos (Kit de instalación)

Codigo	Unidades	Descripcion