

#### Características del Equipo

##### • Capacidad

Producción diaria: 30 Kg

Almacena: 9 Kg

**Cubos de hielo: M 17 grs (31 x 35 mm)**

##### • Datos Técnicos

Construcción: Acero Inoxidable AISI 304.

Medidas: 38.7cm.(Ancho) x 47cm.(Profundidad) x 68.7cm.(Altura).




Peso: 32 kg.

Refrigerante R290

Temperatura ambiente 32°C max - T° agua: 32°C max




#### Planimetrías

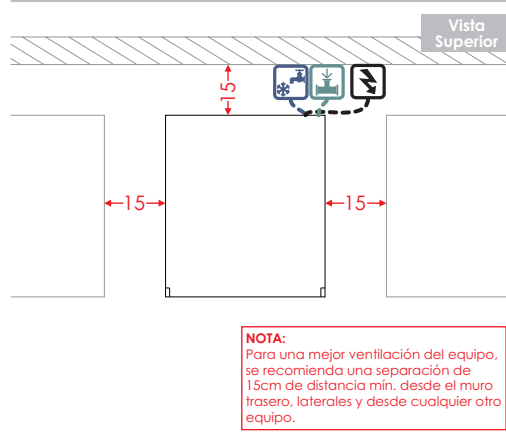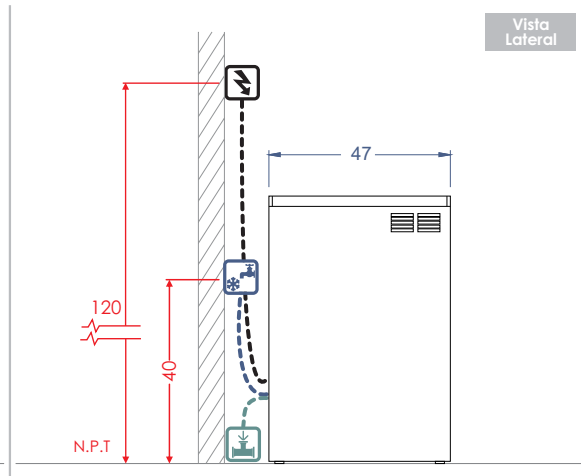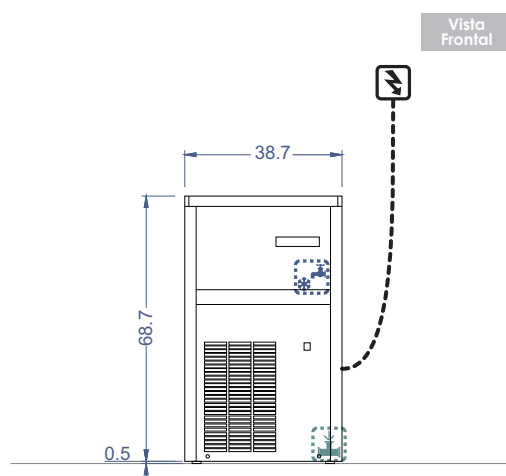

1. Entrada de Agua
2. Desagüe
3. Conexión Eléctrica

**NOTA:**  
Se recomienda el uso de:  
**Sistema de ósmosis Inverso de flujo directo**



#### Check List Requerimientos

| Suministro Eléctrico                | S | N |
|-------------------------------------|---|---|
| • Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F |   |   |
| • Potencia: 0.27 kW                 |   |   |
| • Corriente: 1.22 Amp               |   |   |
| • Enchufe Schuko 10A                |   |   |
| • h: 120 cm                         |   |   |
| Suministro Agua Fría                | S | N |
| • Entrada: Diámetro 3/4"            |   |   |
| • Presión agua: 1 - 6 bar           |   |   |
| • h: 40 cm                          |   |   |
| Desagüe                             | S | N |
| • Diámetro 40 mm.                   |   |   |
| • h: A piso.                        |   |   |

| Temperatura Aire | Temperatura Agua | Producción 24h/kg |
|------------------|------------------|-------------------|
| 10°C             | 7°C              | 33                |
| 21°C             | 15°C             | 30                |
| 32°C             | 21°C             | 24                |

#### Características del Equipo

- El equipo cuenta con rejillas laterales para una mejor ventilación
- Aislamiento interno del contenedor libre de HCFC.
- Patas de 0.5 cm
- El modelo se puede posicionar bajo mesón o barra.
- Superficies redondeadas que permiten una fácil limpieza.

#### IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 10 cm de la pared posterior para un óptimo flujo de aire.

## PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

## INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

## REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

### Accesorios recomendados

| Código         | Descripción                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| OSMOSIS-PURE T | Sistema de osmosis inversa de flujo directo con tanque de agua. |
|                |                                                                 |
|                |                                                                 |
|                |                                                                 |
|                |                                                                 |

### Insumos (Kit de instalación)

| Código  | Unidades | Descripción                       |
|---------|----------|-----------------------------------|
| PHC033  | 1        | CONEXIÓN 3/4 HI - 1/4 NPT         |
| PHC038  | 1        | CONEXIÓN 3/4 3/8 CON NIPLE DE 3/4 |
| PHC040  | 3        | UNIÓN T /4                        |
| PHC044  | 1        | LLAVES DE ESTANQUE 10 LTS         |
| PHC071  | 3        | MANGUERA 1/4 (1 METRO)            |
| FLC-106 | 1        | ENCHUFE 16A                       |