



FICHA DE INSTALACIÓN

Abatidor de Temperatura

Con UC Autocontenida enfrida por Aire

PRIME

IRINOX



Listos para Servir

Versión 002

Características del Equipo

• Capacidad

Por ciclo de abatimiento (90°C / +3°C): 17 kg.
 Por ciclo de congelación (90°C / -18°C): 10 kg.
 5 bandejas GN 1/1, altura 40 mm.

• Peso: 90 kg.

• Datos Técnicos

Construcción en Acero Inoxidable.
 Medidas: 67 cm.(Ancho) x 70 cm.(profundidad) x 83.2 cm.(altura).
 Temperatura ambiente máximo del recinto: 32°C.
 Circulación mín. aire: 700 m³/h.
 Refrigerante R452A (1.2 kg gas).

Check List Requerimientos



Suministro Eléctrico

- Energía Monofásica 220V/50 Hz/1F
- Potencia: 1.1 kW
- Corriente: 5.9 Amp
- Enchufe domiciliario: 16A (220V)
- Cable: 3G1.5 mm²
- h: 170 cm

SN

Dimensiones del espacio



Dibujo/Layout

ANCHO _____ cm

SI LARGO _____ cm

NO ALTO _____ cm




Campana de extracción

SI NO

Nombre Responsable Fecha

_____/_____/_____

PLANIMETRIA

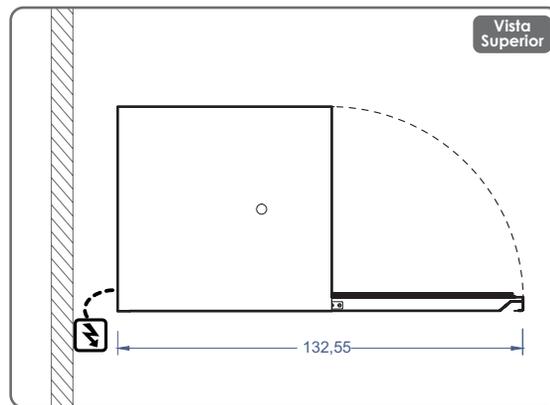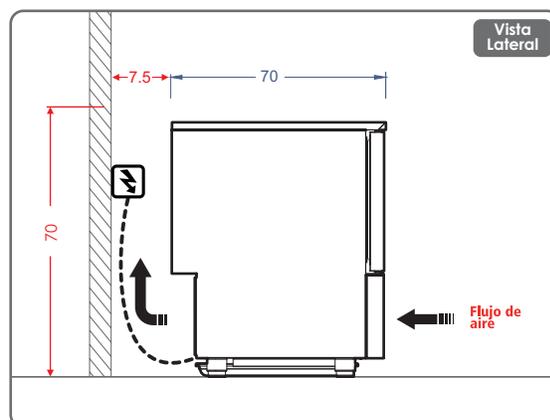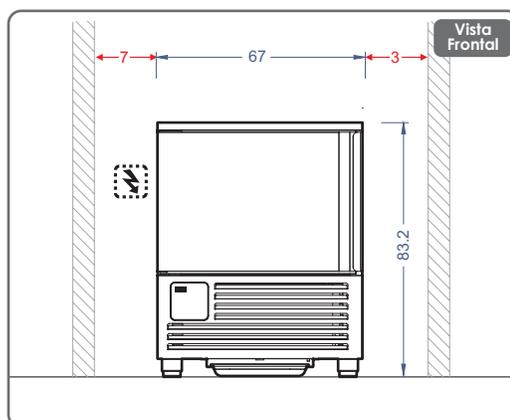

Características del Equipo

- Panel de mandos intuitivos LCD iluminado.
- Ciclos: delicado (+3°C), fuerte (+3°C), delicado (-18°C), fuerte (-18°C).
- Ningún límite de temperatura para ingresar alimentos.
- Sistema de mantenimiento de la humedad.
- Certificaciones: CE-EMC-LVD-ETL(UL).

¡IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • El equipo debes estar alejado desde el muro posterior al menos 15cm para el flujo de aire y futuras mantenciones y una separación desde el muro izquierdo y derecho a 10 cm, respectivamente • Se puede prescindir del desagüe siempre y cuando se vacíe regularmente la bandeja inferior del equipo.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción