



FICHA DE INSTALACIÓN

Salad Bar con Armario Refrigerado,

Pasabandejas, repisa de plateo y antiestornudo

SPAR715 + SM1V715
+ SVF715 + SSA715



Versión 001

Características del Equipo

• Capacidad

4 bandejas GN 1/1, h: 20 mm.

Volumen: 1.32 mts³.

Rango Temperatura 0°C / +8°C.

• Datos Técnicos

Construcción: Acero inoxidable.

Medidas: 150 cm.(Ancho) x 70 cm.(profundidad) x 90 cm. (altura).

Peso: 185 kg.

Check List Requerimientos



Suministro Eléctrico

- Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F
- Potencia: 0.7 kW
- Corriente: 3.2 Amp
- Enchufe Domiciliario: 10A (220V)
- h: 10 cm

SN



Desagüe

- Diámetro: 3/4"
- Cañería en cobre para agua caliente 70°C
- h: A piso.

SN

Dimensiones del espacio

Dibujo/Layout




SI ☐ ANCHO _____ cm
NO ☐ LARGO _____ cm
SI ☐ ALTO _____ cm

Campaña de extracción

SI ☐ NO ☐

Nombre Responsable _____ Fecha _____ / ____ / ____

PLANIMETRIA

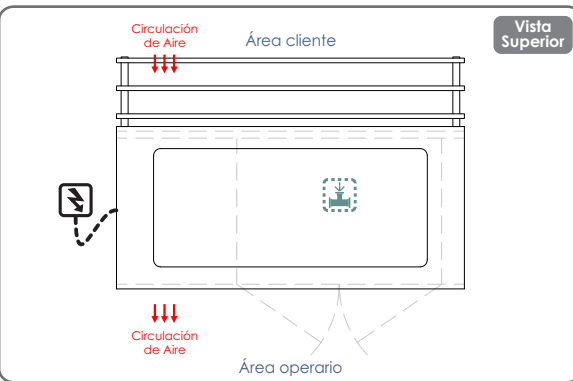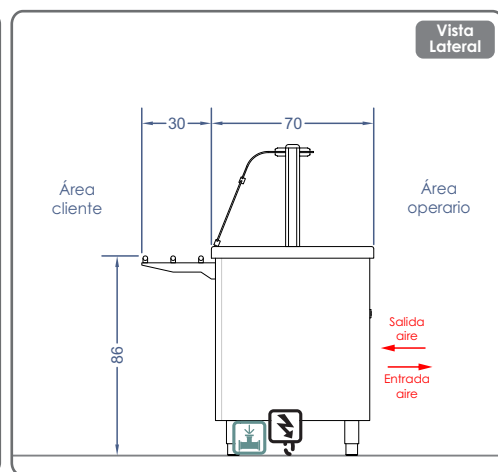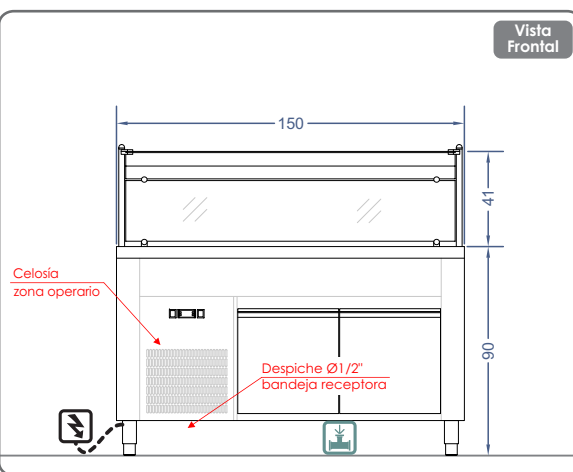

Características del Equipo

- Elemento con cuba refrigerada de 30 mm de alto, sobre mueble abierto. Cuatro compartimentos GN 1/1 con bastidores para parrillas o cubetas.
- Aislamiento térmico en poliuretano de alta densidad.
- Grupo refrigerante con condensación por aire.
- Control con termostato electrónico digital regulable.
- Interruptor general luminoso.
- Encimera con borde redondeado.
- Patas de nivelación en acero inoxidable.
- Panelado frontal incluido.

¡IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a la normas Nch 4/2000, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4.



FICHA DE INSTALACIÓN

Sobreestructura + Protección

Línea autoservicio

SM1V715 + SVF715



Versión 001

Características del Equipo


• Datos Técnicos

Construcción: Estructura de Acero Inoxidable AISI 304. Cristal superior y cristal frontal.

• Dimensiones

Medidas: 148.4 cm.(Ancho) x 34 cm.(profundidad) x 44.2 cm.(altura).

PLANIMETRIA

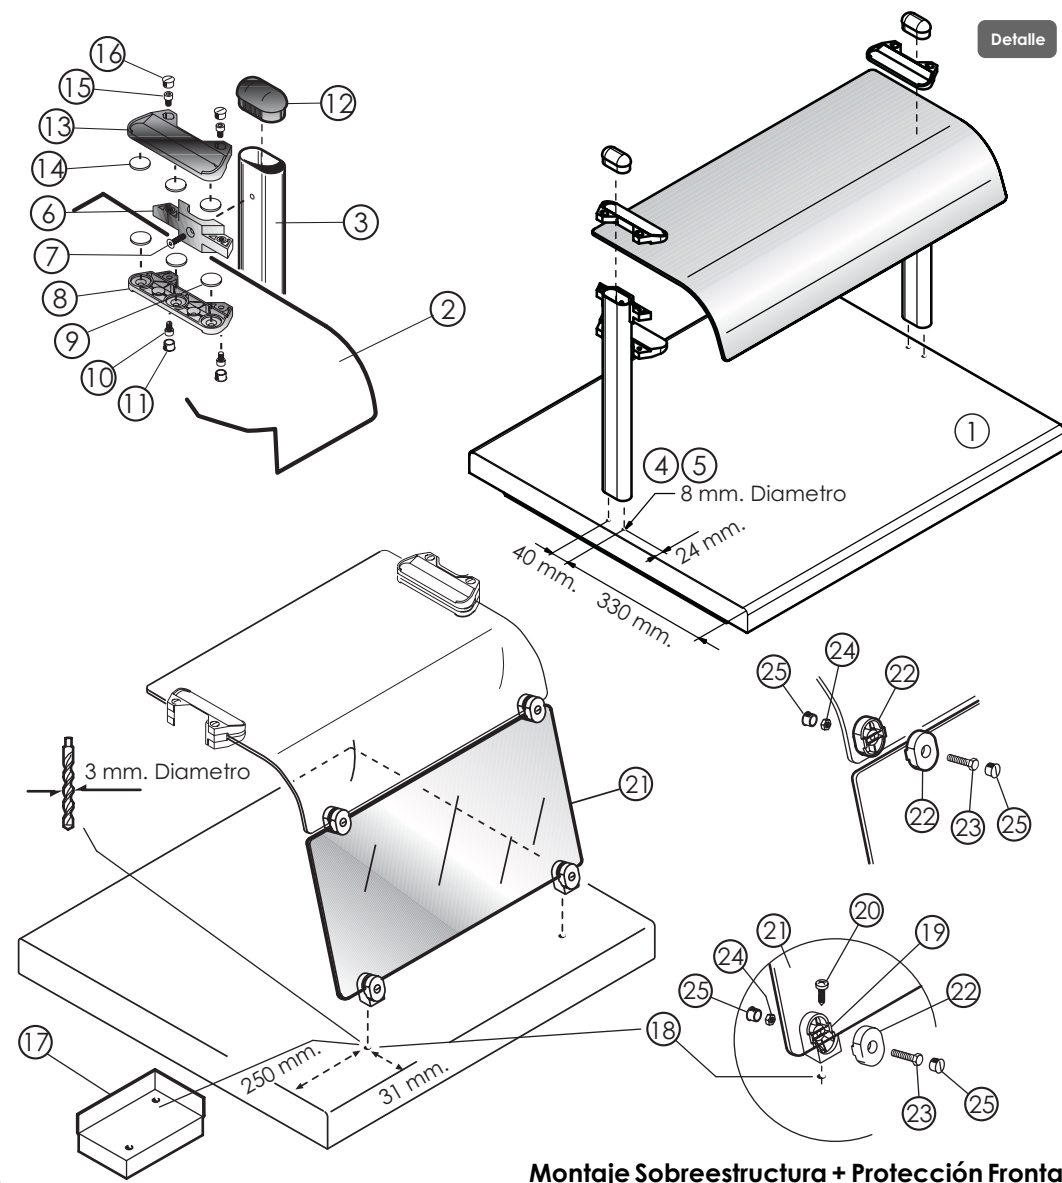

Montaje Sobreestructura + Protección Frontal

- Detalle**
- ① Elemento (equipo)
 - ② 1 uni. sobreestructura de cristal
 - ③ 2 uni. estructura base
 - ④ 2 uni. golillas desde elemento a estructura
 - ⑤ 2 uni. pernos desde elemento a estructura
 - ⑥ 2 uni. elemento de ensamble
 - ⑦ 2 uni. de pernos de ensamble
 - ⑧ 2 uni. base de elemento en ensamble
 - ⑨ 6 uni. de gomas de ensamble para elemento base
 - ⑩ 4 uni. de pernos de ensamble para elemento base
 - ⑪ 4 uni. de protectores plasticos de ensamble para elemento base
 - ⑫ 2 uni. de protectores plasticos superiores
 - ⑬ 2 uni. superiores de elemento de ensamble
 - ⑭ 6 uni. de gomas de ensamble para elemento superior
 - ⑮ 4 uni. de pernos de ensamble para elemento superior
 - ⑯ 4 uni. de protectores plasticos de ensamble para elemento superior
 - ⑰ 2 uni. de indicaciones de perforacion en elemento (equipo)
 - ⑱ 2 uni. de perforaciones de 3 mm. de diametro
 - ⑲ 2 uni. de elemento de ensamble desde equipo hacia protección frontal
 - ⑳ 2 uni. de pernos hacia equipo
 - ㉑ 1 uni. de panel frontal
 - ㉒ 6 uni. de elemento de ensamble para sobre estructura y equipo desde protección frontal
 - ㉓ 4 uni. de pernos para ensambles
 - ㉔ 4 uni. de tuercas para ensambles
 - ㉕ 8 uni. de protectores plasticos para pernos

Características del Equipo

¡IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar.

FICHA DE INSTALACIÓN

Montaje Pasabandejas

Línea autoservicio

SSA715



Versión 001

Características del Equipo


• Datos Técnicos

Construcción: Tubos de Acero Inoxidable AISI 304 de 30 mm. de diámetro.

• Dimensiones

Medidas: 150 cm.(Ancho) x 32 cm.(profundidad) x 11.5 cm.(altura).

PLANIMETRIA

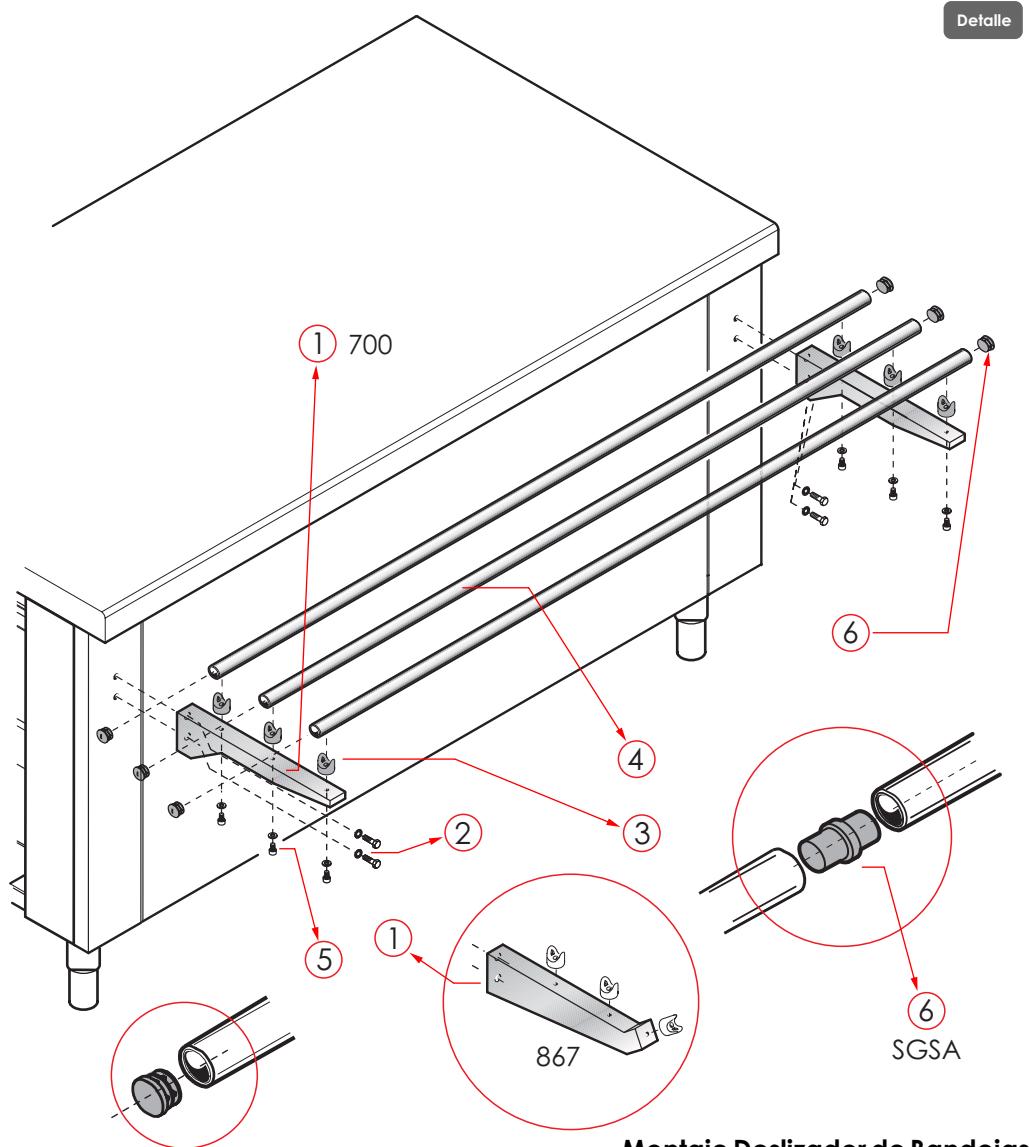

- ① 2 uni. de soportes para pasabandejas
- ② 4 uni. de pernos y arandelas para unión a mueble
- ③ 6 uni. de elementos de ensamble con tubos de acero
- ④ 3 uni. de tubos de acero inox. AISI 304 de 30 mm. de diámetro de 150 cm. de largo
- ⑤ 6 uni. de pernos y arandelas para conexión a tubos de acero
- ⑥ 6 uni. de terminación de paso de bandejas o en su defecto juntas de unión para pasabandejas (SGSA)

Características del Equipo

¡IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Insumos (Kit de instalación)

Codigo	Unidades	Descripcion