

Características del Equipo

• Capacidad

Producción diaria: 370 Kg

Hielo pebble ≈ 18 x 11 x 16 mm

• Datos Técnicos

Construcción: Acero Inoxidable AISI 304.

Medidas: 56 cm.(Ancho) x 56.9 cm.(Profundidad) x 69.5 cm.(Altura).




Peso: 102 kg.

Refrigerante R290

Temperatura ambiente 32°C max - T° agua: 32°C max




Planimetrías

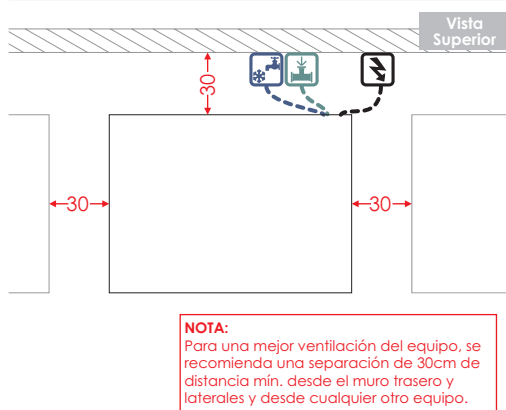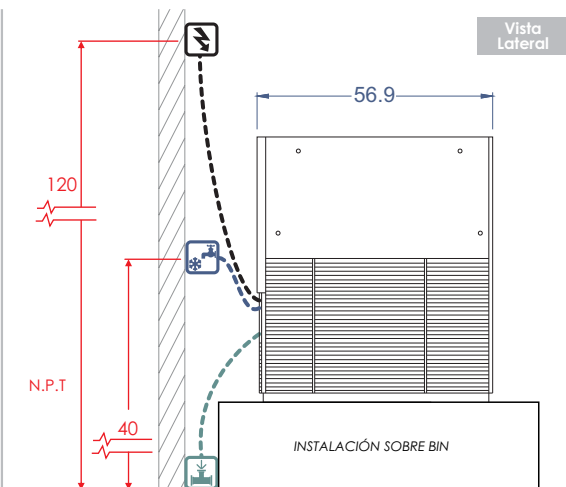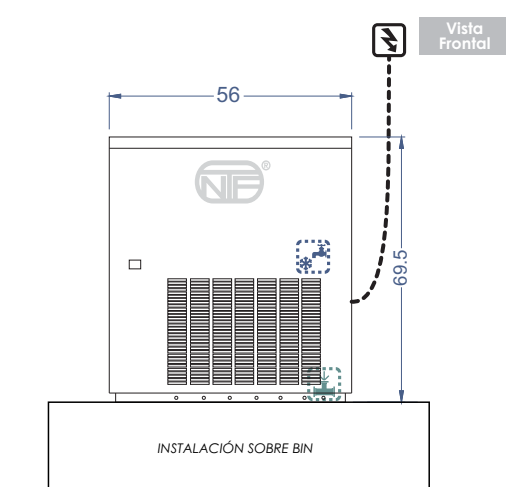

1. Entrada de Agua
2. Entrada condensador de agua
3. Desagüe
4. Desagüe condensador de agua
5. Conexión Eléctrica

NOTA:
Se recomienda el uso de:
Sistema de ósmosis Inverso
de flujo directo

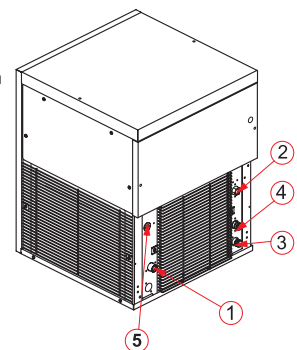

Check List Requerimientos

	Suministro Eléctrico	S	N
	• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F		
	• Potencia: 1.41 kW		
	• Corriente: 6.4 Amp		
	• Enchufe Schuko 16A		
	• h: 120 cm		
	Suministro Agua Fría	S	N
	• Entrada: Diámetro 3/4"		
	• Presión agua: 1 - 6 bar		
	• h: 40 cm		
	Desagüe	S	N
	• Diámetro 24 mm.		
	• h: A piso.		

Temperatura Aire	Temperatura Agua	Producción 24h/kg
10°C	7°C	415
21°C	15°C	370
32°C	21°C	302

Características del Equipo

- El equipo cuenta con rejillas laterales para una mejor ventilación
- Aislamiento interno del contenedor libre de HCFC.
- Switch de encendido y apagado.
- Producción de hielo compacto en gránulos
- Diseñados para todos los usos en restaurantes, tiendas de pescado e industrias de auto-servicio
- La serie de GM se compone de modelos modulares no equipados con un recipiente interior.
- Superficies redondeadas que permiten una fácil limpieza.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 10 cm de la pared posterior para un óptimo flujo de aire.

Refrigerante R290:

- Gas natural que no es nocivo para el medio ambiente pero es inflamable.
- Es un gas incoloro e inodoro. Esta condición requiere medidas de seguridad especiales.


Limpieza Acero:

- Evitar contacto con material ferroso.
- Limpiar a fondo las superficies de acero inoxidable usando un paño húmedo, agua y jabón o detergentes comunes, no abrasivos ni a base de cloro o amoníaco.

Limpieza Interna:


- No se recomienda el uso de detergentes o polvos abrasivos que puedan dañar los acabados.
- Eliminar todo el hielo producido durante las operaciones de limpieza.

Modelos Compatibles

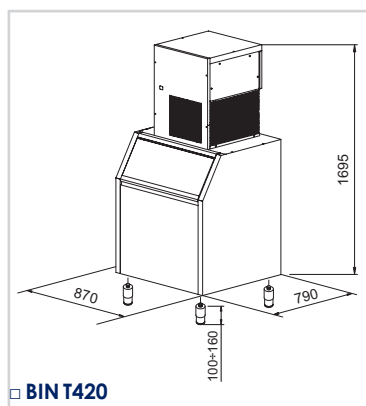


□ BIN T420

Capacidad 200 Kg.

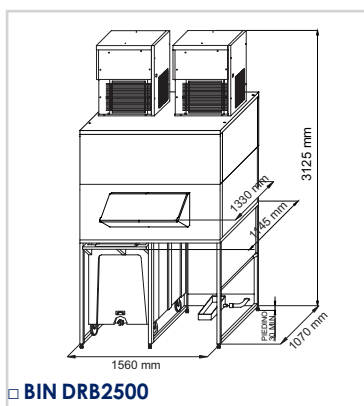


□ BIN DRB2500

Capacidad 1216 Kg.

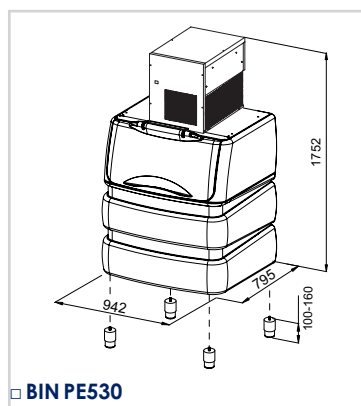


□ BIN PE530

Capacidad 190 Kg.

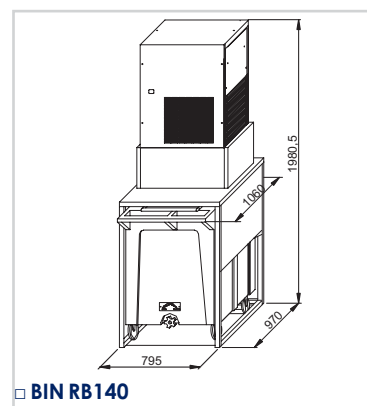


□ BIN RB140

Capacidad 125 Kg.

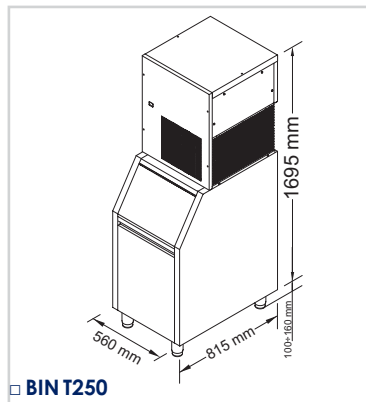


□ BIN T250

Capacidad 100 Kg.

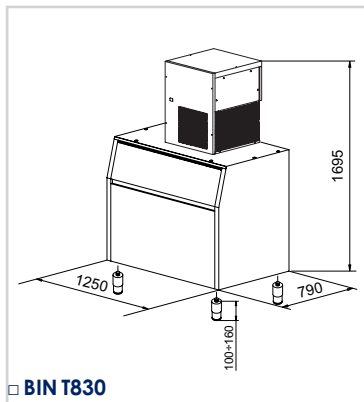


□ BIN T830

Capacidad 350 Kg.

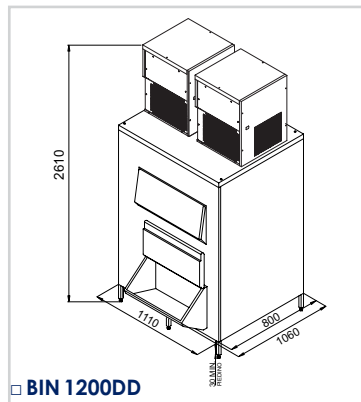


□ BIN 1200DD

Capacidad 550 Kg.

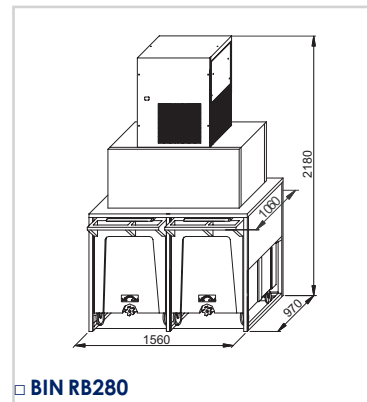

□ BIN RB280

Capacidad 266 Kg.

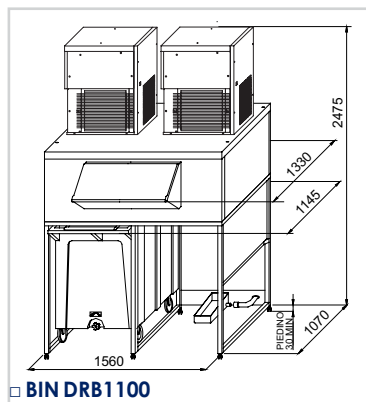

□ BIN DRB1100

Capacidad 516 Kg.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción
OSMOSIS-PUREC-T	Sistema de osmosis inversa de flujo directo con tanque de agua.

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción
56401004	1	ADAPTADOR SCHUKO 16A
PHC033	1	CONEXIÓN 3/4 HI - 1/4 NPT
PHC038	1	CONEXIÓN 3/4 - 3/8 CON NIPLE DE 3/4
PHC040	3	UNIÓN T 1/4
PHC044	1	LLAVE ESTANQUE 10 MT
PHC071	3	MANGUERA 1/4 (METRO)