



FICHA DE INSTALACIÓN

Pág. 1

i Combi Classic

Eléctrico

iCC 6-1/1E



Listos para Servir

Versión 001

Características del Equipo

- Capacidad
6 depósitos GN 1/1
Carga 1/1, 1/2
Carga máxima: 30 kg

- Datos Técnicos:
Construcción en Acero Inoxidable.
Medidas: 85cm. (Ancho) x 80.4cm. (profundidad) x 84.2 cm. (altura)
Peso: 93 Kg.

Check List Requerimientos

	Suministro Eléctrico	SN
	• Energía: Trifásica 380V/50 Hz/3F+N+T	
	• Potencia: 10.8 kW	
	• Corriente: 15.6 Amp	
	• Enchufe Industrial: 5x32A (3F+N+T)	
	• Tamaño cable: 5x2.5mm ²	
	• h: 150cm	

	Suministro Agua Fría (Blanda)	SN
	• Entrada Diámetro 3/4" HE	
	• Presión de agua: 1 a 6 bar	
	• Vol. paso máx. agua: 12 l/min.	
	• Dureza mínima: 90ppm	
	• Dureza máxima: 125ppm	
	• Conductividad: 50 µS min.	
	• T° máx. agua: 30°C	
	• h: 60cm	

	Desagüe	SN
	• Diámetro 2"	
	• Pendiente: 3°/5°	
	• h: a piso (12 l/min - 65°C).	

	Conexión de Red (opcional)	SN
	• Punto de red Ethernet RJ45	
	• Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)	

Dimensiones del espacio




Dibujo/Layout		
SI	<input type="radio"/>	ANCHO _____ cm
NO	<input type="radio"/>	LARGO _____ cm
NO	<input type="radio"/>	ALTO _____ cm

Campana de extracción


SI	<input type="radio"/>	NO	<input type="radio"/>
----	-----------------------	----	-----------------------

Nombre Responsable _____ Fecha ____/____/____

PLANIMETRIA

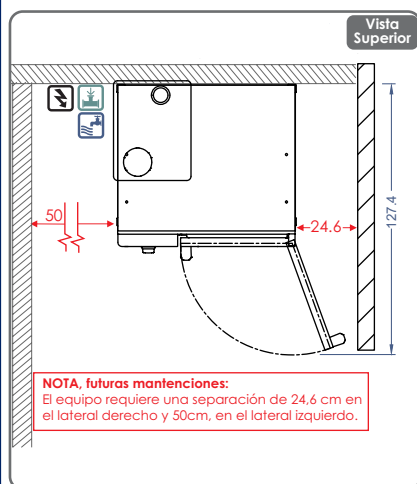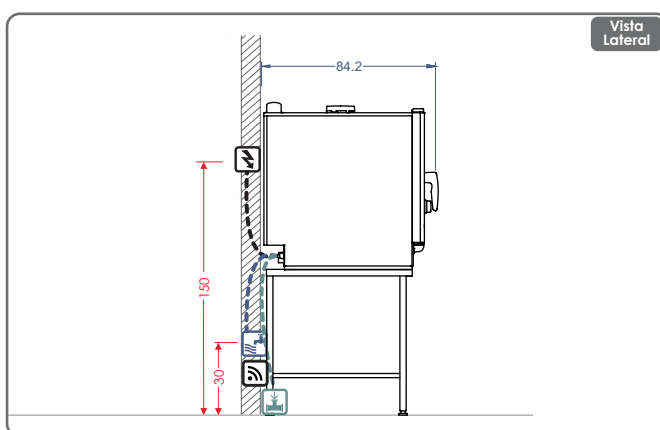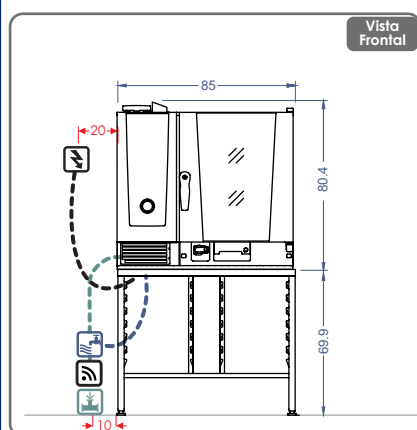

NOTA, futuras mantenciones:
El equipo requiere una separación de 24.6 cm en el lateral derecho y 50cm, en el lateral izquierdo.

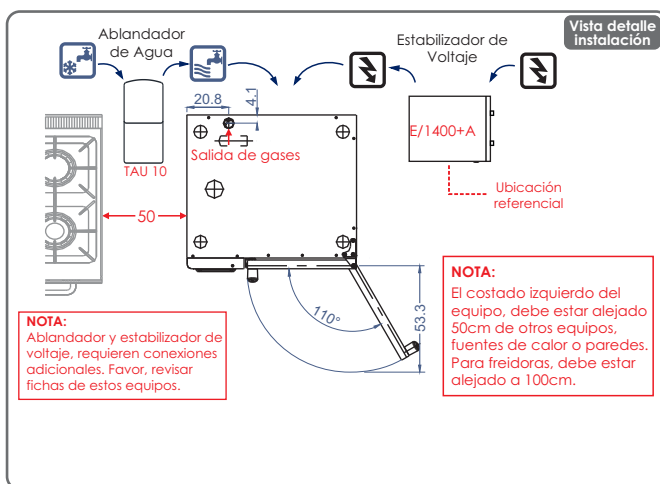

NOTA:
Ablandador y estabilizador de voltaje, requieren conexiones adicionales. Favor, revisar fichas de estos equipos.

NOTA:
El costado izquierdo del equipo, debe estar alejado 50cm de otros equipos, fuentes de calor o paredes. Para freidoras, debe estar alejado a 100cm.

Características del Equipo

- Monitor a color TFT de 4,3 pulgadas y teclas programadas para un manejo intuitivo y sencillo. Los modos operativos y las funciones aparecen resaltadas a simple vista
- Visualización digital de la humedad de la cámara de cocción y el tiempo, visualización de los valores nominales y reales
- Programación individual de hasta 100 programas de cocción de uno o varios niveles de hasta 12 pasos
- Sistema de limpieza y mantenimiento automático independiente de la presión de red para la cámara de cocción y el generador de vapor.
- Care-System: Limpieza y descalcificación automáticas del generador de vapor
- Adaptación al lugar de instalación (altitud) mediante la calibración automática (esto regula el punto de ebullición)

Accesorios recomendados:

- Pastillas de detergente Active Green
- Pastillas Care-Tabs – evitan las incrustaciones calcáreas de forma eficaz
- Estabilizador de voltaje, modelo E/1400+A.

- Ablandador de agua, modelo TAU 10.
- Atril para equipo.
- Bandejas especiales Rational, según productos a elaborar.



FICHA DE INSTALACIÓN

Pág. 1

i Combi Classic

Eléctrico

iCC 6-1/1E



Listos para Servir

Versión 001

Otros requerimientos

Campana de extracción:

- Distancia mín. superior: 2cm
- Proyección mínima: 30cm a 50cm, desde la parte frontal del equipo.


Radiación térmica:

- Radiación térmica latente: 2.050 kJ/h
- Radiación térmica sensible: 2.523 kJ/h

Ingreso de equipo al lugar de instalación:

- Ancho puerta para ingreso: 80cm mín.
- h: 190cm


ESQUEMAS

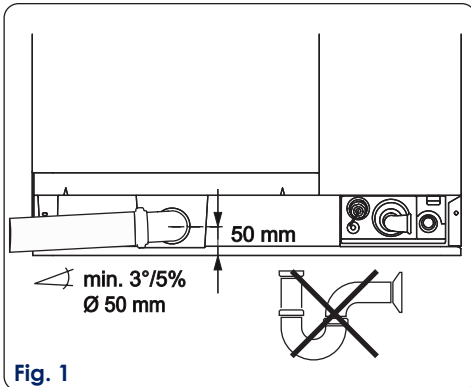

El sifón inodoro y el tramo de salida ventilado forman parte del equipo. Si a pesar de todo fuera necesario montar un sifón adicional, también se debe montar un tubo de ventilación adicional antivacio. Altura de la conexión de desagüe: 50 mm aprox.



Si el equipo de suelo se encuentra delante de una rejilla de desagüe, instale un elemento auxiliar de desplazamiento en la zona de entrada del rack móvil para platos.

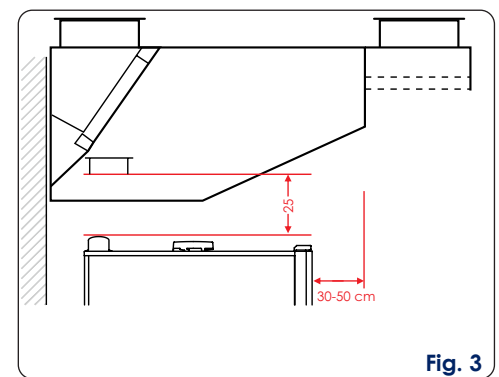

Se recomienda que la campana sea 30cm a 50cm más profunda que el equipo. Se sugiere siempre el uso de una campana de extracción.

La separación mínima de 250 mm entre la tubería de ventilación del equipo y los filtros de grasa de las campanas extractoras / techo de ventilación

Recomendaciones para la Instalación

¡IMPORTANTE!

- La extracción para campanas murales debe ser de 251 m³/h y la extracción en campanas centrales debe ser de 398m³/h. La campana para el equipo debe tener 130cm de profundidad.
- El costado lateral izquierdo del equipo debe estar alejado 50cm de cualquier fuente de calor.
- El Equipo puede estar adosado al muro posterior, siempre que el desagüe esté ubicado a un costado, ya sea de los equipos de piso o equipos de sobremesa. Si esto no es posible, debe estar separado al menos 15 cm desde el muro posterior, para la ubicación del desagüe en la parte posterior del equipo.
- Se debe contar con una dureza del agua mínima de 90ppm y máxima de 125ppm.
- Voltaje máximo entre neutro y tierra debe ser menor a 0.7v AC.
- La tolerancia máxima de la tensión de entrada fluctúa entre -15% y +10% (ver datos de la tensión de entrada en la placa de identificación).
- Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a la norma 4/2003, IPX4, respectivamente. Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar. Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.
De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.
Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.
Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción