

Características del Equipo

• Capacidad

Producción diaria: 75 Kg

Almacena: 40 Kg

Cubos de hielo: L 32 grs (39 x 40 mm)

• Datos Técnicos

Construcción: Acero Inoxidable AISI 304.



Medidas: 73.5 cm.(Ancho) x 60.3 cm.(Profundidad) x 85 cm.(Altura).

Peso: 67 kg.

Refrigerante R290


Temperatura ambiente 32°C max - T° agua: 32°C max

Planimetrías

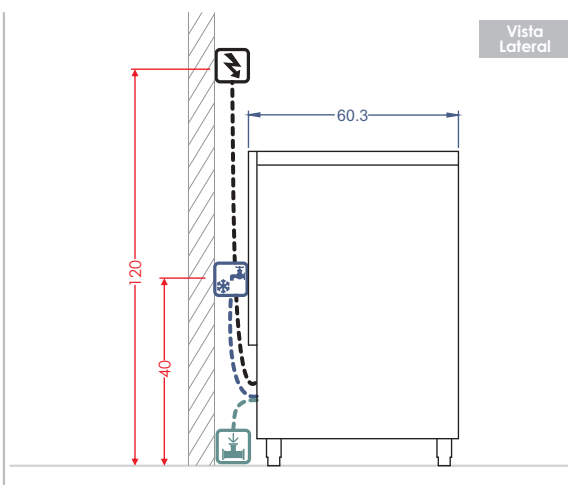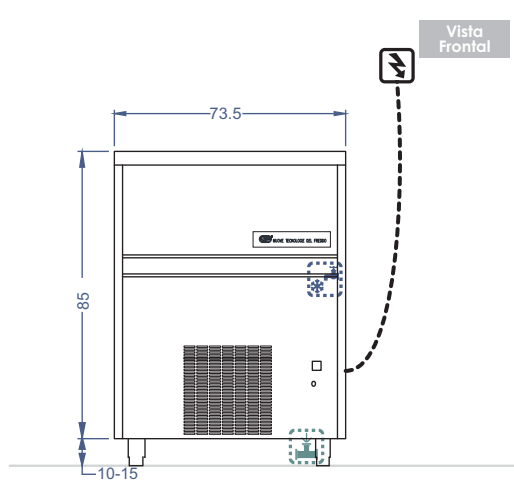

Check List Requerimientos


Icono	Requerimiento	S	N
	Suministro Eléctrico		
	• Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F		
	• Potencia: 0.59 kW		
	• Corriente: 2.68 Amp		
	• Enchufe Schuko 10A		
	• h: 120 cm		
	Suministro Agua Fría		
	• Entrada: Diámetro 3/4"		
	• Presión agua: 1 - 6 bar		
	• h: 40 cm		
	Desagüe		
	• Diámetro 24 mm.		
	• h: A piso.		

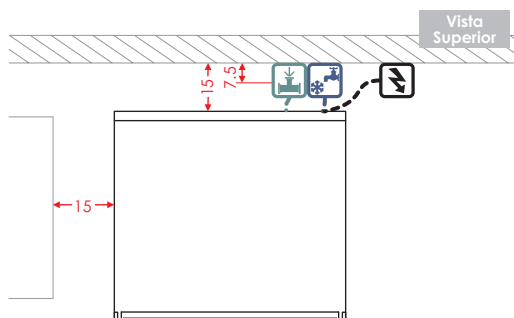

1. Entrada de Agua
2. Desagüe
3. Conexión Eléctrica

NOTA:
Se recomienda el uso de:
Sistema de ósmosis inversa de flujo directo

NOTA:
Para una mejor ventilación del equipo, se recomienda una separación de 15cm de distancia mín. desde el muro trasero, laterales y desde cualquier otro equipo.

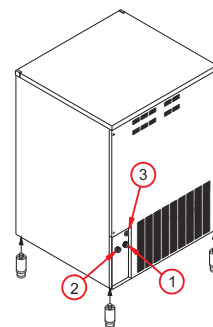

Características del Equipo

- El equipo cuenta con rejillas laterales para una mejor ventilación
- Aislamiento interno del contenedor libre de HCFC.
- Patas ajustables de 10 a 15 cm.
- Switch de encendido y apagado.
- Fácil de limpiar

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 10 cm de la pared posterior para un óptimo flujo de aire.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción
OSMOSIS-PUREC-T	Sistema de osmosis inversa de flujo directo con tanque de agua.
PHC033	1u - Conexión 3/4 HI - 1/4 NPT (Kit Osmosis)
PHC038	1u - Conexión 3/4 - 3/8 con niple de 3/4 (Kit Osmosis)
PHC040	3u - Unión T 1/4 (Kit Osmosis)
PHC044	1 Llave de Estanque 10 Mt (Kit Osmosis)
PHC071	3u - Manguera 1/4 - 1 metro (Kit Osmosis)

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción
56401003	1	ADAPTADOR SCHUKO 10A