

Características del Equipo

• Capacidad

Capacidad Cuba: 50kg / 88lbs

Dimensión Cuba: 42x50cm.

• Datos Técnicos:

Construcción estructura completa en Acero Inoxidable.

Medidas: 81cm. (Ancho) x 63cm. (Profundidad) x 103cm. (Altura)

Peso: 85kg.



Check List Requerimientos




Suministro Eléctrico

- Energía: Trifásica 380V/50 Hz/3F+N+T
- Potencia: 1.1 kW (2 X 0.75HP)
- Corriente: 2.1 Amp
- Enchufe: Industrial 5x16A(3F+N+T)
- h: 150 cm

S	N

Planimetrías

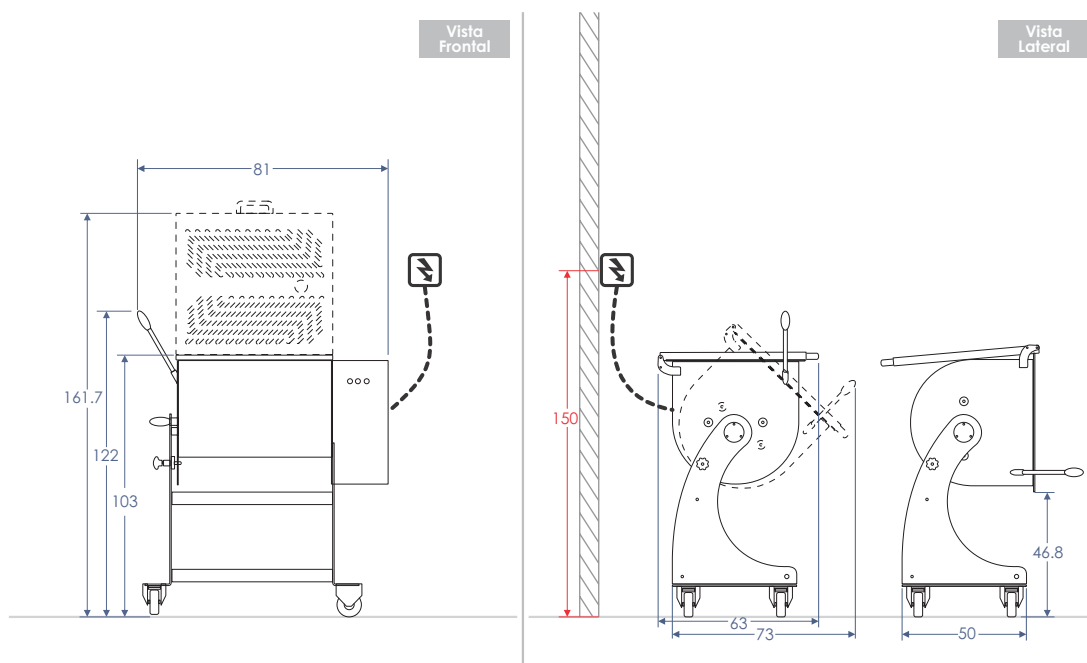

Características del Equipo

- Cuba basculante con sistema de bloqueo automático y seguro de seguridad.
- Ruedas giratorias de acero inoxidable con freno (2 unidades).
- Sistema de doble brazo mezclador.
- Protección total de la caja reductora y del panel de control.
- Reductor en baño de aceite con engranajes helicoidales rectificadas y templados.
- Doble sistema de sellado entre la cuba y la caja reductora.
- Mandos de acero inoxidable con grado de protección IP67: Giro en avance y retroceso. Función de apagado automático. Función automática con inversión de giro.
- Tapa de acero inoxidable con microinterruptor de seguridad.
- Carga mínima requerida: 40% de la capacidad máxima. Ideal para mezclas de alta consistencia y ensaladas.

¡IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a la normas Nch 4/2000, IPX4, respectivamente. • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar. • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4. Se recomienda una distancia posterior de 30cm min. para futuras mantenciones. • Se debe considerar distancia lateral de 5cm mínimo.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción
FCL-118	1	ENCHUFE MACHO VOLANTE 5X16A, TRIFÁSICO